


GRUPPO DI DIMENSIONI LINEARI									
FINO A	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE
6 mm	30 mm	120 mm	300 mm	600 mm	1200 mm	2000 mm	4000 mm	8000 mm	120 mm
±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±5	±10	±10'
GRUPPO DI DIMENSIONI ANGOLARI									
OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE	OLTRE
3 mm	6 mm	30 mm	60 mm	120 mm	200 mm	400 mm	800 mm	1200 mm	120 mm
±1°	±30'	±20'	±10'	±10'	±10'	±10'	±10'	±10'	±10'
GRUPPO DI DIMENSIONI ANGOLARI									
GRADO	DI	PRECISIONE	GROSSOLANO	MEDIO	PRECISO	GRADO	DI	PRECISIONE	GROSSOLANO
3	6	30	60	120	200	3	6	30	60
±1°	±30'	±20'	±10'	±10'	±10'	±1°	±30'	±20'	±10'

CAD

DISEGNO ESEGUITO CON SISTEMA
NON SONO AMMESSE VARIAZIONI
O INCISORI E MANALI
A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ
CON DIVIETO DI USO E RIPRODUZIONE

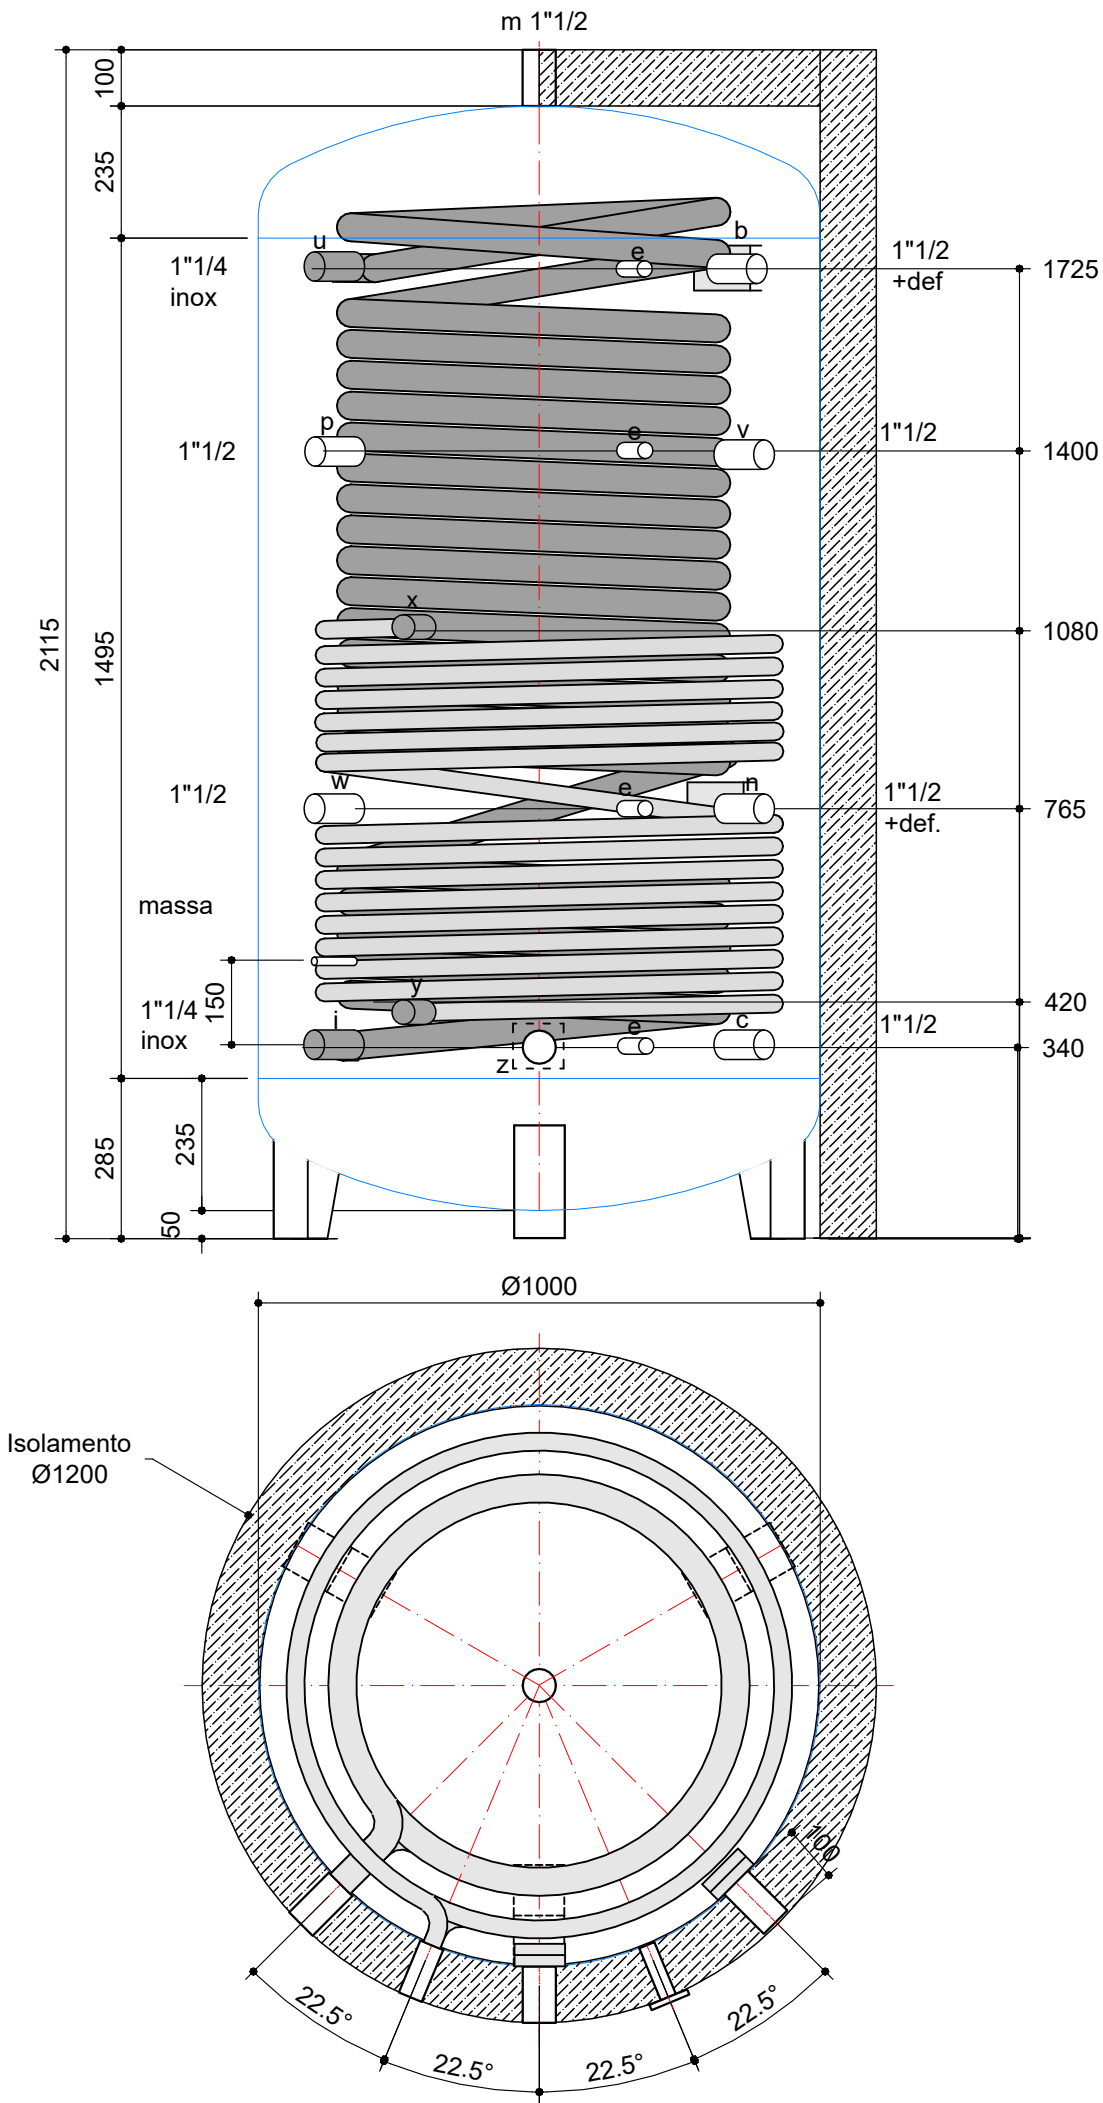

DATI TECNICI

- Volume nominale serb. puffer: 1500 L
- Volume sanitario: 58.0 Lt
- Materiali di costruz.: S235JR (St 37.2)
- INOX (material AISI 316L)
- Isolamento: Poliuretano rigido sp. 100mm;
- + PVC 9006
- Classe Erp C
- Dispersione 132.8 W
- Capacità Termoacc 1472.4 Lt

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Max press. esercizio puffer: 3 bar;
- Max press. esercizio sanitario: 6 bar;
- Max temperatura d'esercizio: 95°C;

SERPENTINI

- Sup. di scambio inf: 4.00 m²
- Sup. di scambio sanitario: 10.0 m²

b	ingresso da pompa di calore	FILETT. INT. 1"1/2"G
c	uscita verso pompa di calore	FILETT. INT. 1"1/2"G
e	termometri, sonde	FILETT. INT. 1/2"G
i	ingresso acqua fredda sanitaria	FILETT. INT. 1"1/4"G
m	sfiato serbatoio	FILETT. INT. 1"1/2"G
n	uscita verso generatore ausiliario	FILETT. INT. 1"1/2"G
p	ingresso da generatore ausiliario	FILETT. INT. 1"1/2"G
u	uscita acqua calda sanitaria	FILETT. INT. 1"1/4"G
v	Ingres. generatore ausiliario	FILETT. INT. 1"1/2"G
w	predisp. per resistenza elettrica	FILETT. INT. 1"1/2"G
x	ingresso da solare termico	FILETT. INT. 1"G
y	uscita verso solare termico	FILETT. INT. 1"G
z	uscita verso pompa di calore	FILETT. INT. 1"1/2"G

MODIF.N°			
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA		NOME	DATA
SCALA	LE QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CON GRADO DI PRECISIONE: (UNI-5307)	FLAVIO	DATA
		DENOMINAZIONE PUFFER-ACS-1500L	
		MATERIALE SN235JR	
		FINITURA O TRATTAMENTO: FINITURA	
		SOSTITUISCE IL:	CLASSIF. O N° TAVOLA: CODICE O NUMERO DISEGNO
SOSTITUISCE		CLASSIF.	A10787II

INDICE DI MODIFICA