

GRUPPO DI DIMENSIONI LINEARI

FINO A 6 mm	OUTRE 6 mm	FINO A 120 mm	OUTRE 120 mm
±0.2	±0.5	±1.2	±4
±0.1	±0.3	±0.5	±0.8
±0.05	±0.1	±0.15	±0.3

GRUPPO DI DIMENSIONI ANGOLARI

OUTRE 30°	FINO A 30°	OUTRE 120°	FINO A 120°
±1°	±30'	±20'	±10'


GRADO DI PRECISIONE

GROSSOLANO	MEDIO	PRECISO
±1°	±30'	±20'

DISEGNO ESEGUITO CON SISTEMA CAD

NON SONO AMMESSE VARIAZIONI O MODIFICHE MANUALI

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVAMO LA PROPRIETÀ CON DIVIETO DI USO E RIPRODUZIONE

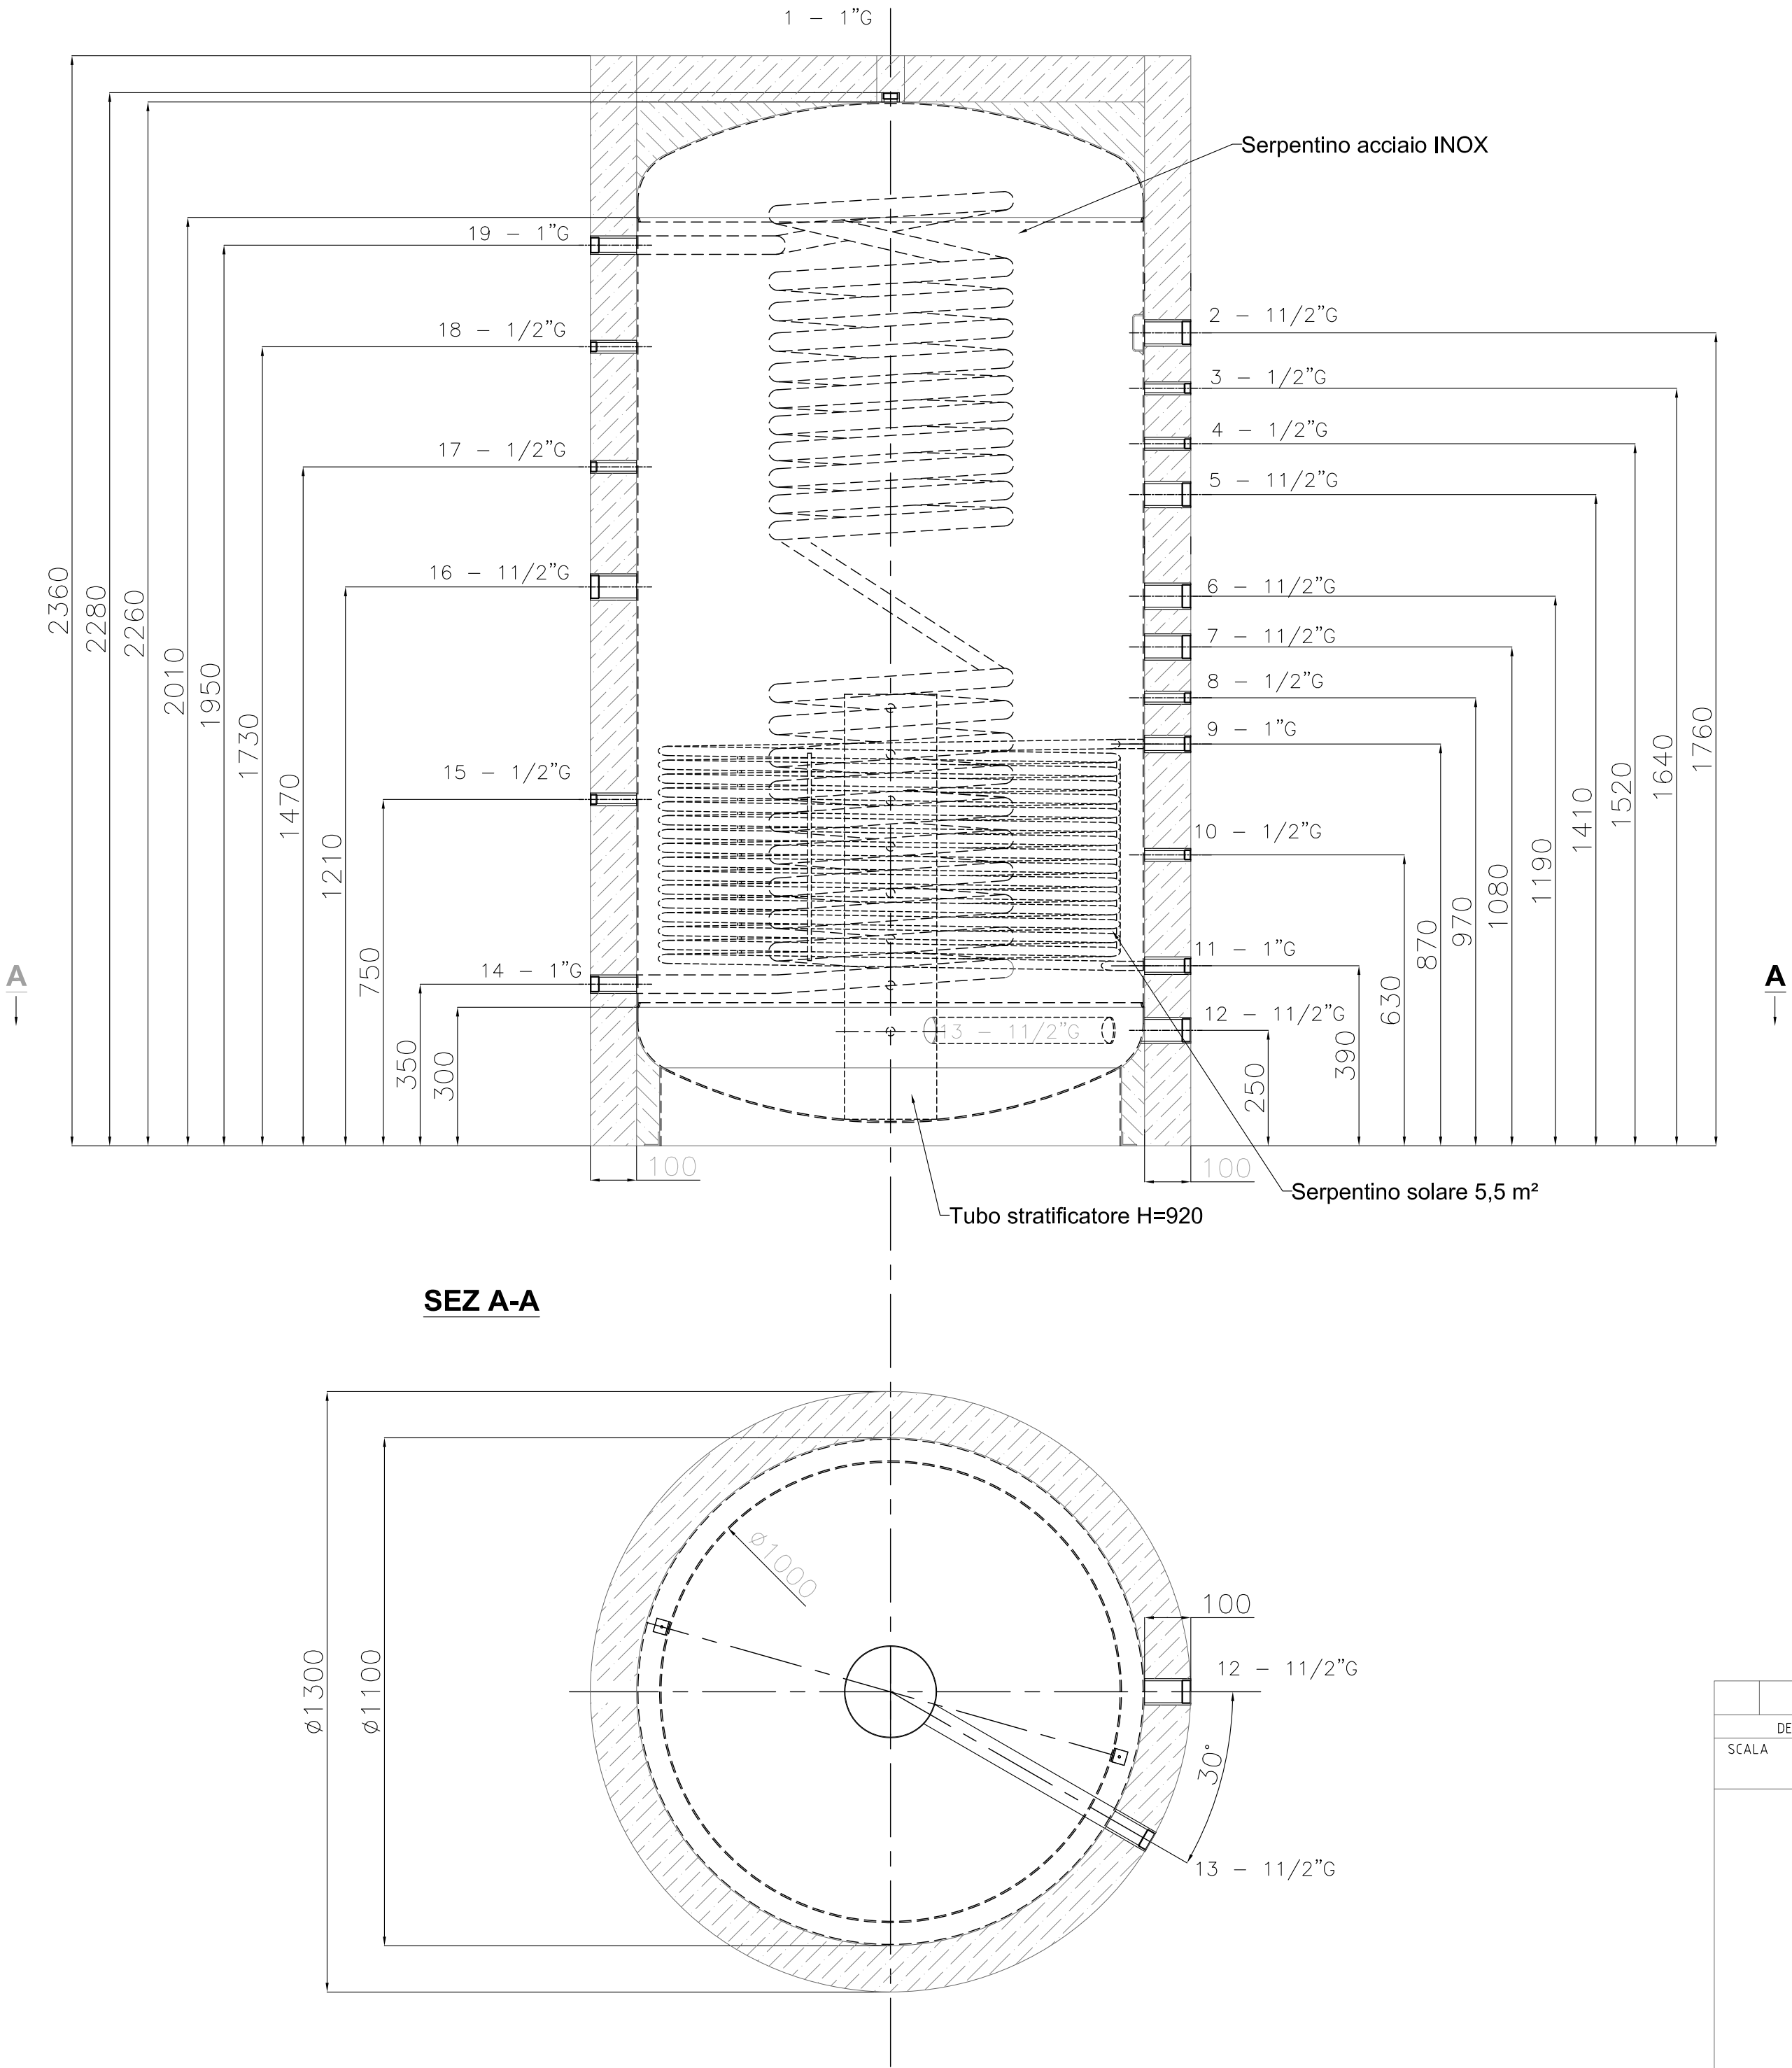

DATI TECNICI	SERPENTINI
Volume nominale serb. puffer: 2000 l;	Sup. di scambio inf.: 5,5 m²;
Volume sanitario: 39 l;	Sup. di scambio sanitario 5,64m²
Materiali di costruz.: S235JR (St 37.2)	
INOX (material AISI 316L);	
Isolamento: Poliuretano morbido sp.100mm;	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Max press. esercizio puffer: 3 bar;	
Max press. esercizio san.: 8 bar;	
Max temperat. d'esercizio: 95°C;	

19	PRELIEVO ACQUA CALDA SAN.	FIL. INT. 1”G
18	LIBERO	FIL. INT. 1/2”G
17	LIBERO	FIL. INT. 1/2”G
16	RESISTENZA ELETTRICA	FIL. INT. 1”1/2G
15	LIBERO	FIL. INT. 1/2”G
14	INGRESSO ACQUA FREDDA SAN.	FIL. INT. 1”G
13	INGRESSO TUBO STRATIF.	FIL. INT. 1”1/2G
12	LIBERO	FIL. INT. 1”1/2G
11	RITORNO SOLARE	FIL. INT. 1”G
10	SONDA TEMP. SOLARE	FIL. INT. 1/2”G
9	MANDATA SOLARE	FIL. INT. 1”G
8	SONDA TEMP.	FIL. INT. 1/2”G
7	LIBERO	FIL. INT. 1”1/2G
6	LIBERO	FIL. INT. 1”1/2G
5	LIBERO	FIL. INT. 1”1/2G
4	SONDA TEMP.	FIL. INT. 1/2”G
3	SONDA TEMP.	FIL. INT. 1/2”G
2	LIBERO	FIL. INT. 1”1/2G
1	SFIATO	FIL. INT. 1”G

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA			NOME		DATA
SCALA		LE QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CON GRADO DI PRECISIONE: (UNI-5307)		Andrea C.	15.01.13
			DENOMINAZIONE		
			PUFFER HMV 2000 lt PT3-1		
			MATERIALE S235JR		
			FINITURA O TRATTAMENTO:		
SOSTITUISCE IL:		CLASSIF. O N° TAVOLA:	CODICE O NUMERO DISEGNO		
			9.HAN01.193.0		