




VISTA DA Y

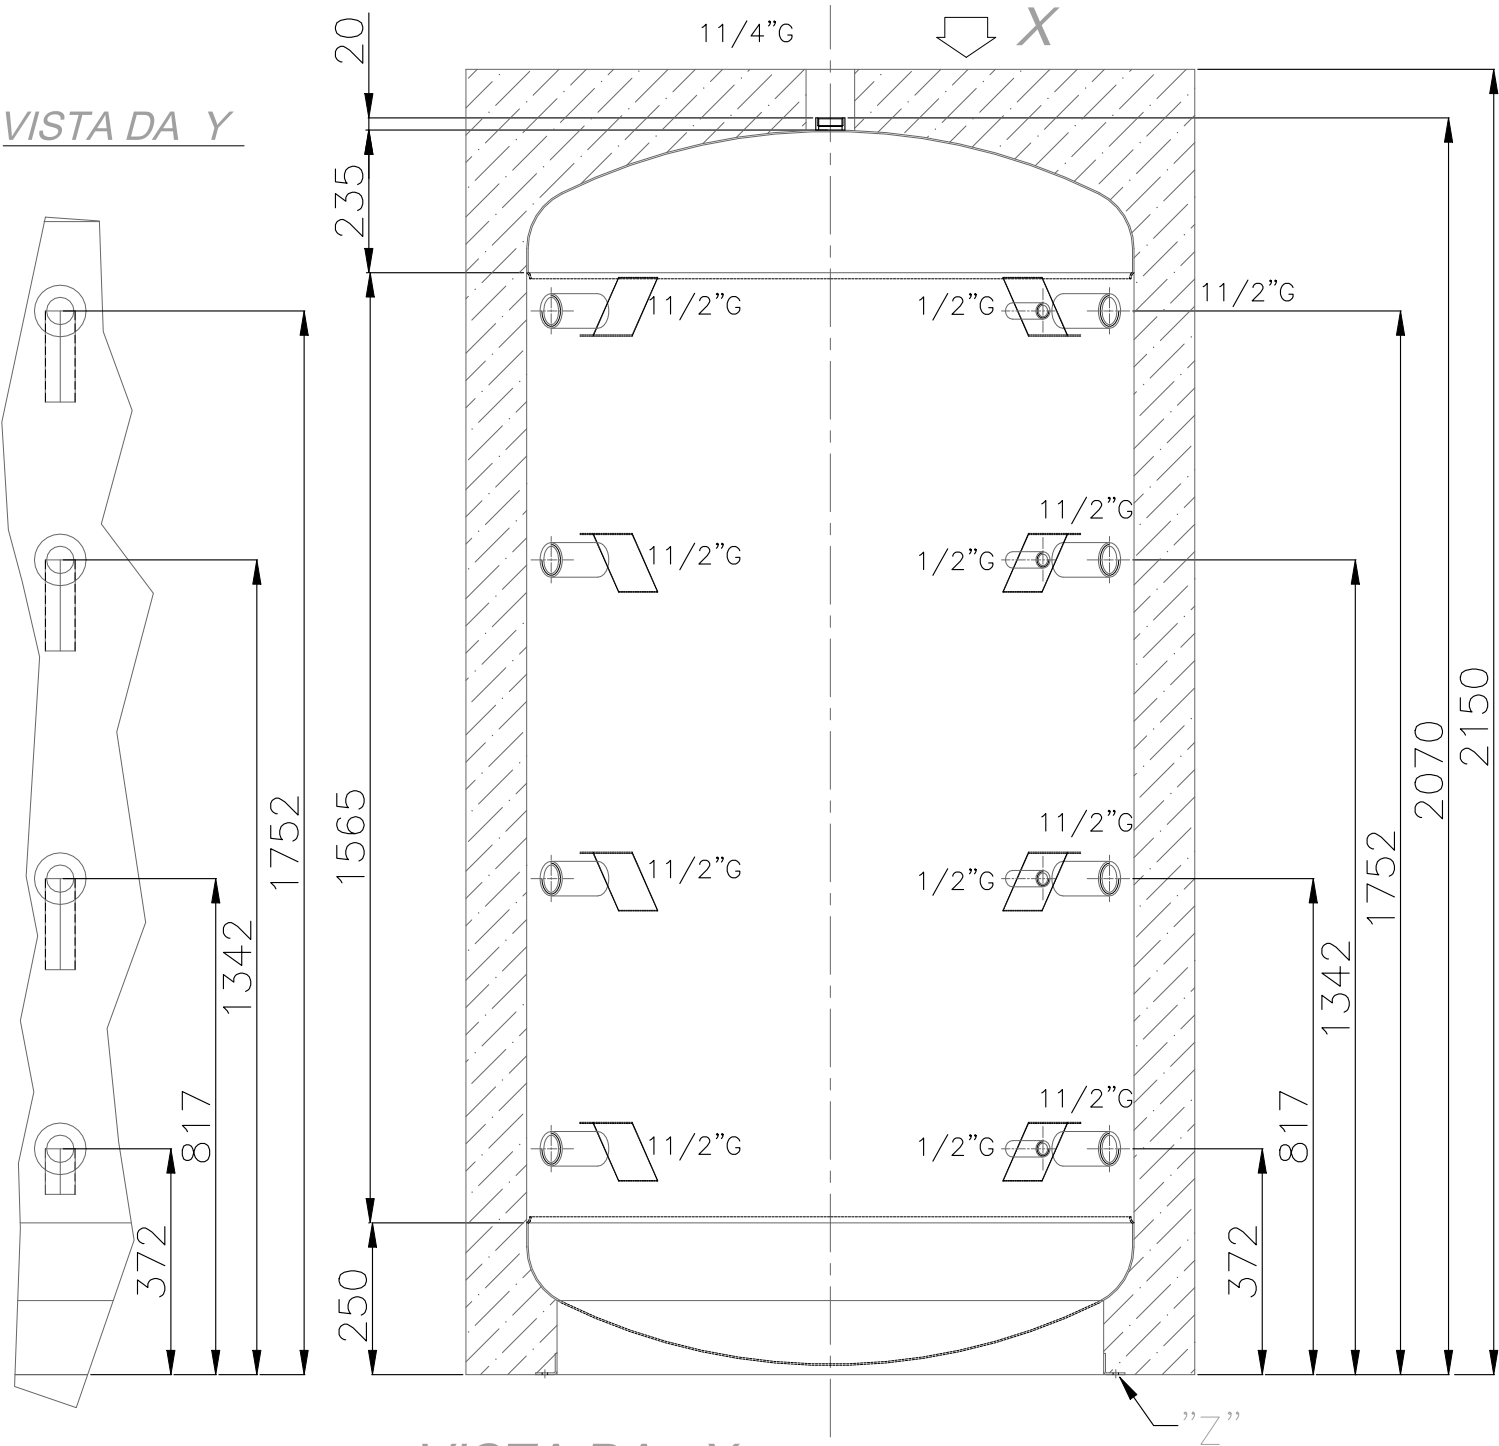


Particolare "T":
-SCALA 4:1-
angolare portasonda
Vengono PUNTATI
SOLO SU UN LATO
n°4pz ad altezza pari ai
manicotti da 1"1/2G
ATTENZIONE: il particolare
puntato sull'ultimo
manicotto (a quota 372)
ha altezza pari a 75mm

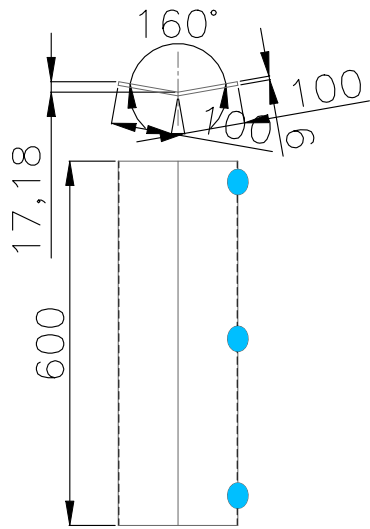


Particolare "Z":
-fuori scala-
staffetta di sostegno



Particolare di sezione
manicotto-deflettore

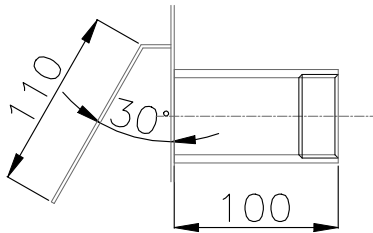

VISTA DA X

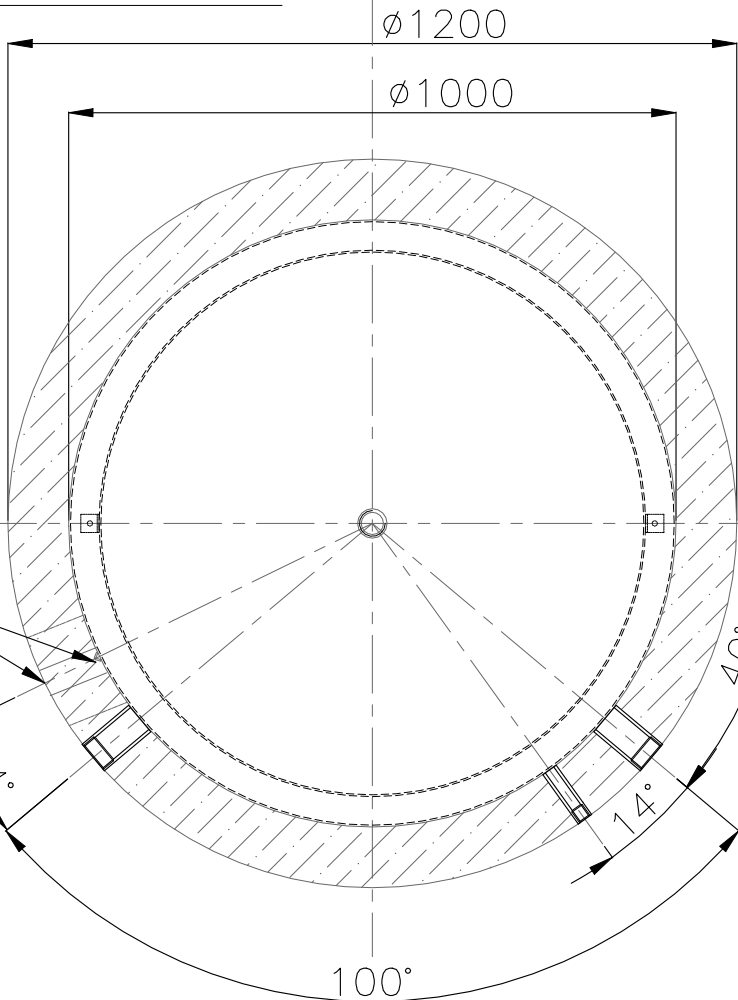

MAX TANK WORKING PRESSURE--> 6 BAR
MAX WORKING TEMPERATURE--> 95°C
MATERIALS FOR CONSTRUCTION -->S235JR
EXTERNAL INSULATION -->
SOFT PU FOAM 100MM + PVC SHEATH
PART. "K": BLIND Ø11/4"G ROSETTE
ON EVERY "T" ELEMENT

Per saldatura
vedi part."T"

Y

14°=ca 150mm

PACKAGE ON A 1250x1250 PALLET;
WRAP THE INSULATED TANK
WITH A Ø1300x2300 PLURIBALL PLASTIC BAG;
LABELLING ACCORDING SPECIFICATIONS

-	FASCIA DI BASE Ø900x117	1
FDF1000.002.0	FONDO Ø1000 TIPO "D" BORD.	1
FFS1000.006.0	FONDO SUP. FORATO Ø1000 "D" BORD.	1
LFF030.063.0	LAMIERA FORATA PSM-1500	1
CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'

										INDICE DI MODIFICA		
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA								NOME			DATA	
SCALA		LE QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CON GRADO DI PRECISIONE:						FRANCESCO			29.06.17	
		DENOMINAZIONE										
		PUFFERSPU-2-1500										
		MATERIALE										
		FINITURA O TRATTAMENTO:										
		SOSTITUISCE IL:		CLASSIF. O N° TAVOLA:		CODICE O NUMERO DISEGNO						