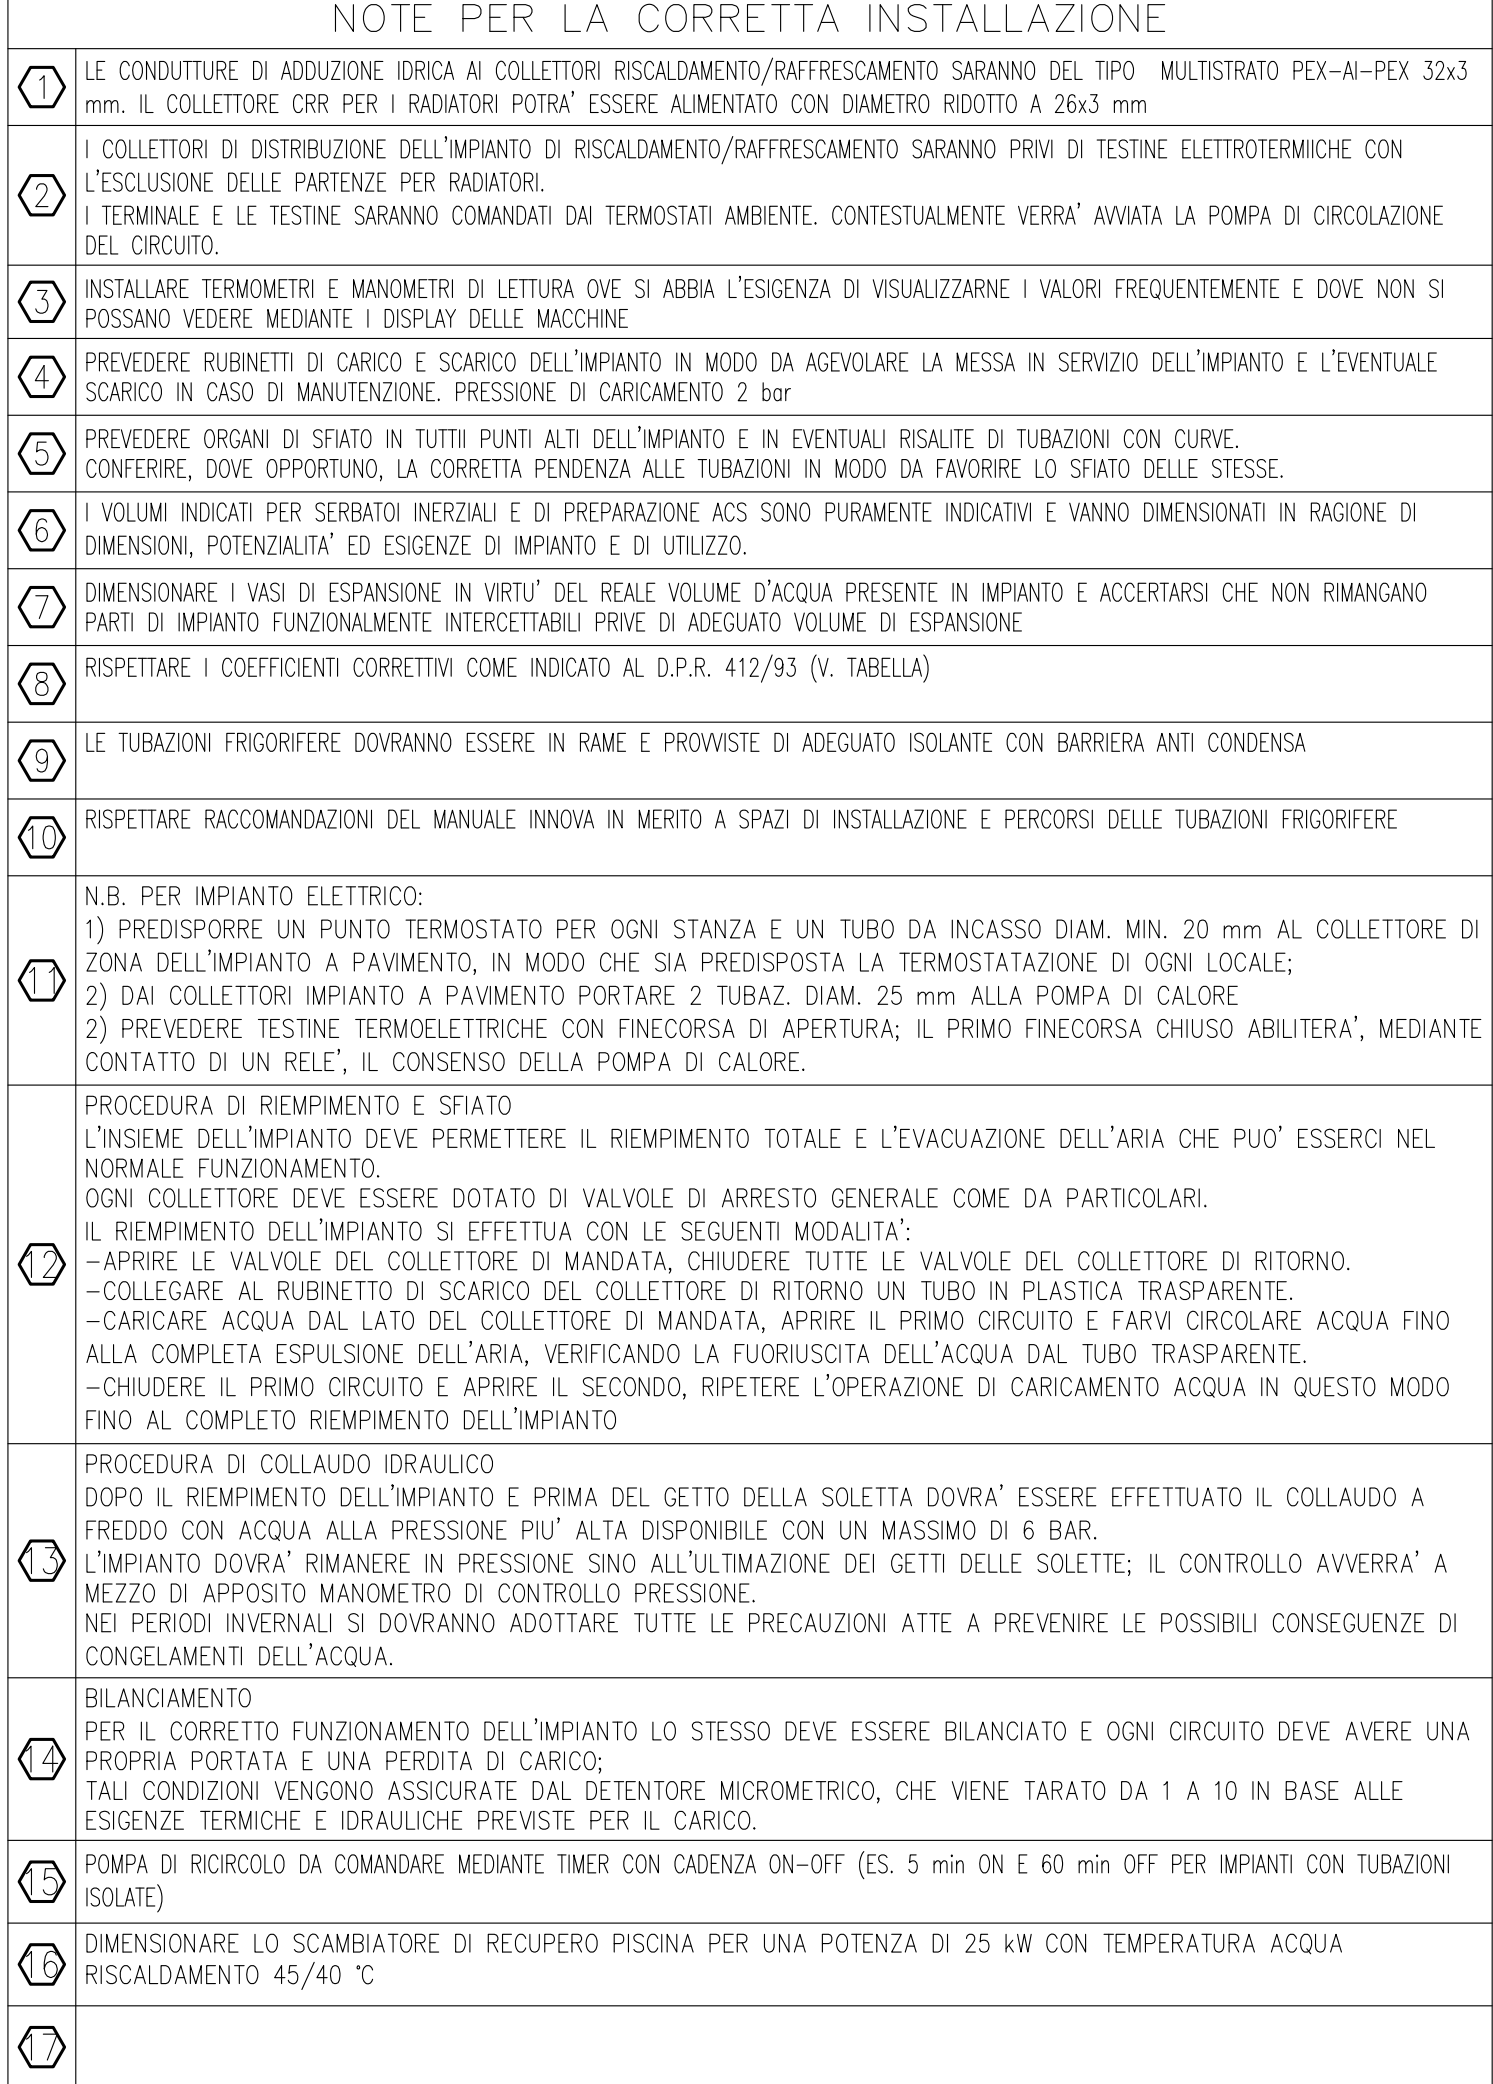


SPESSORE ISOLAMENTO TERMICO ED ANTICONDENSA DELLE TUBAZIONI con isolante ovale lambda = 0,040 W/mK a 40 °C							
Campo d'applicazione AL B - D.P.R. 412/93	DIREZIONE D'ISOLAMENTO	DIMENSIONI TUBO [mm]	S ¹ * 12° x 12°	T ¹ * x T ² * 17° x 12°	T ¹ * x T ² * 22° x 12°	classe S*	
			112	215	215	215	
A	100 %	Latoce CT, Tubazioni esterne	20	30	50	55	
B	50 %	Pirelli perimetrali	15	20	20	25	
C	30 %	Strutture interne	6	10	13	15	
ANTICONDENSA		Tubi di acqua fredda scaldati	9	9	9	12	

ACQUA FREDDA SANITARIA

D61-1