

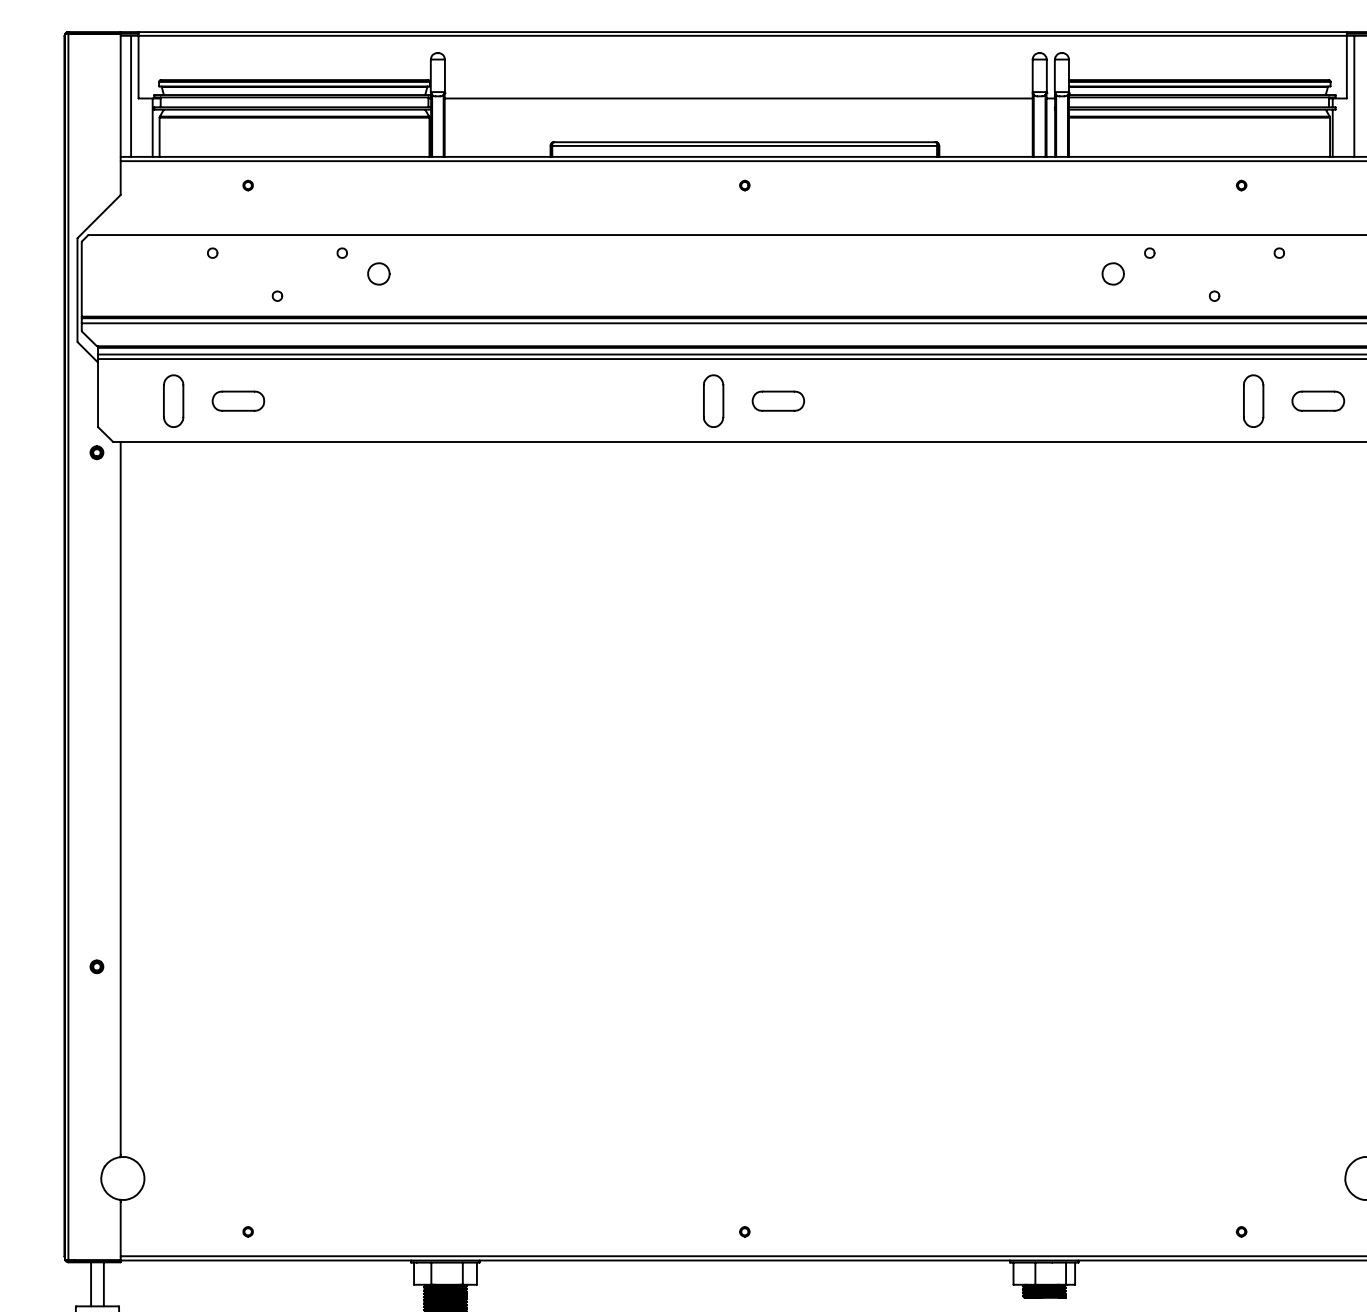
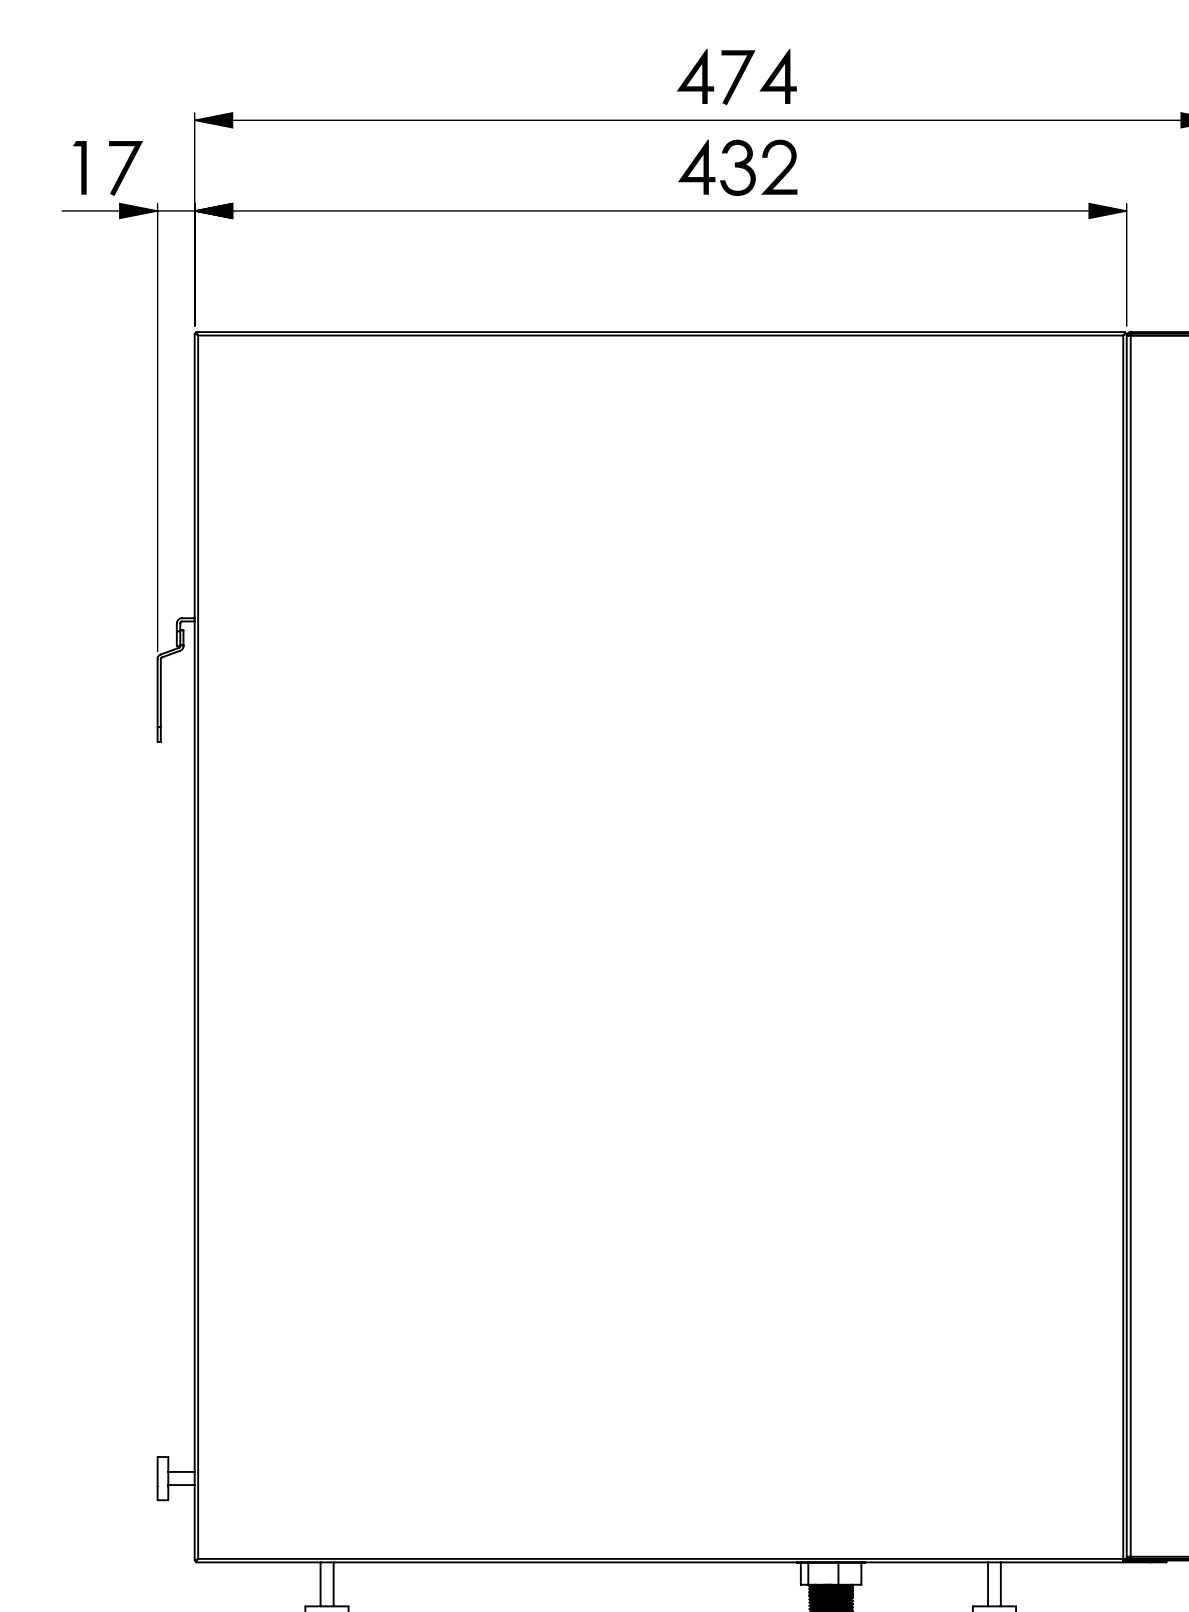
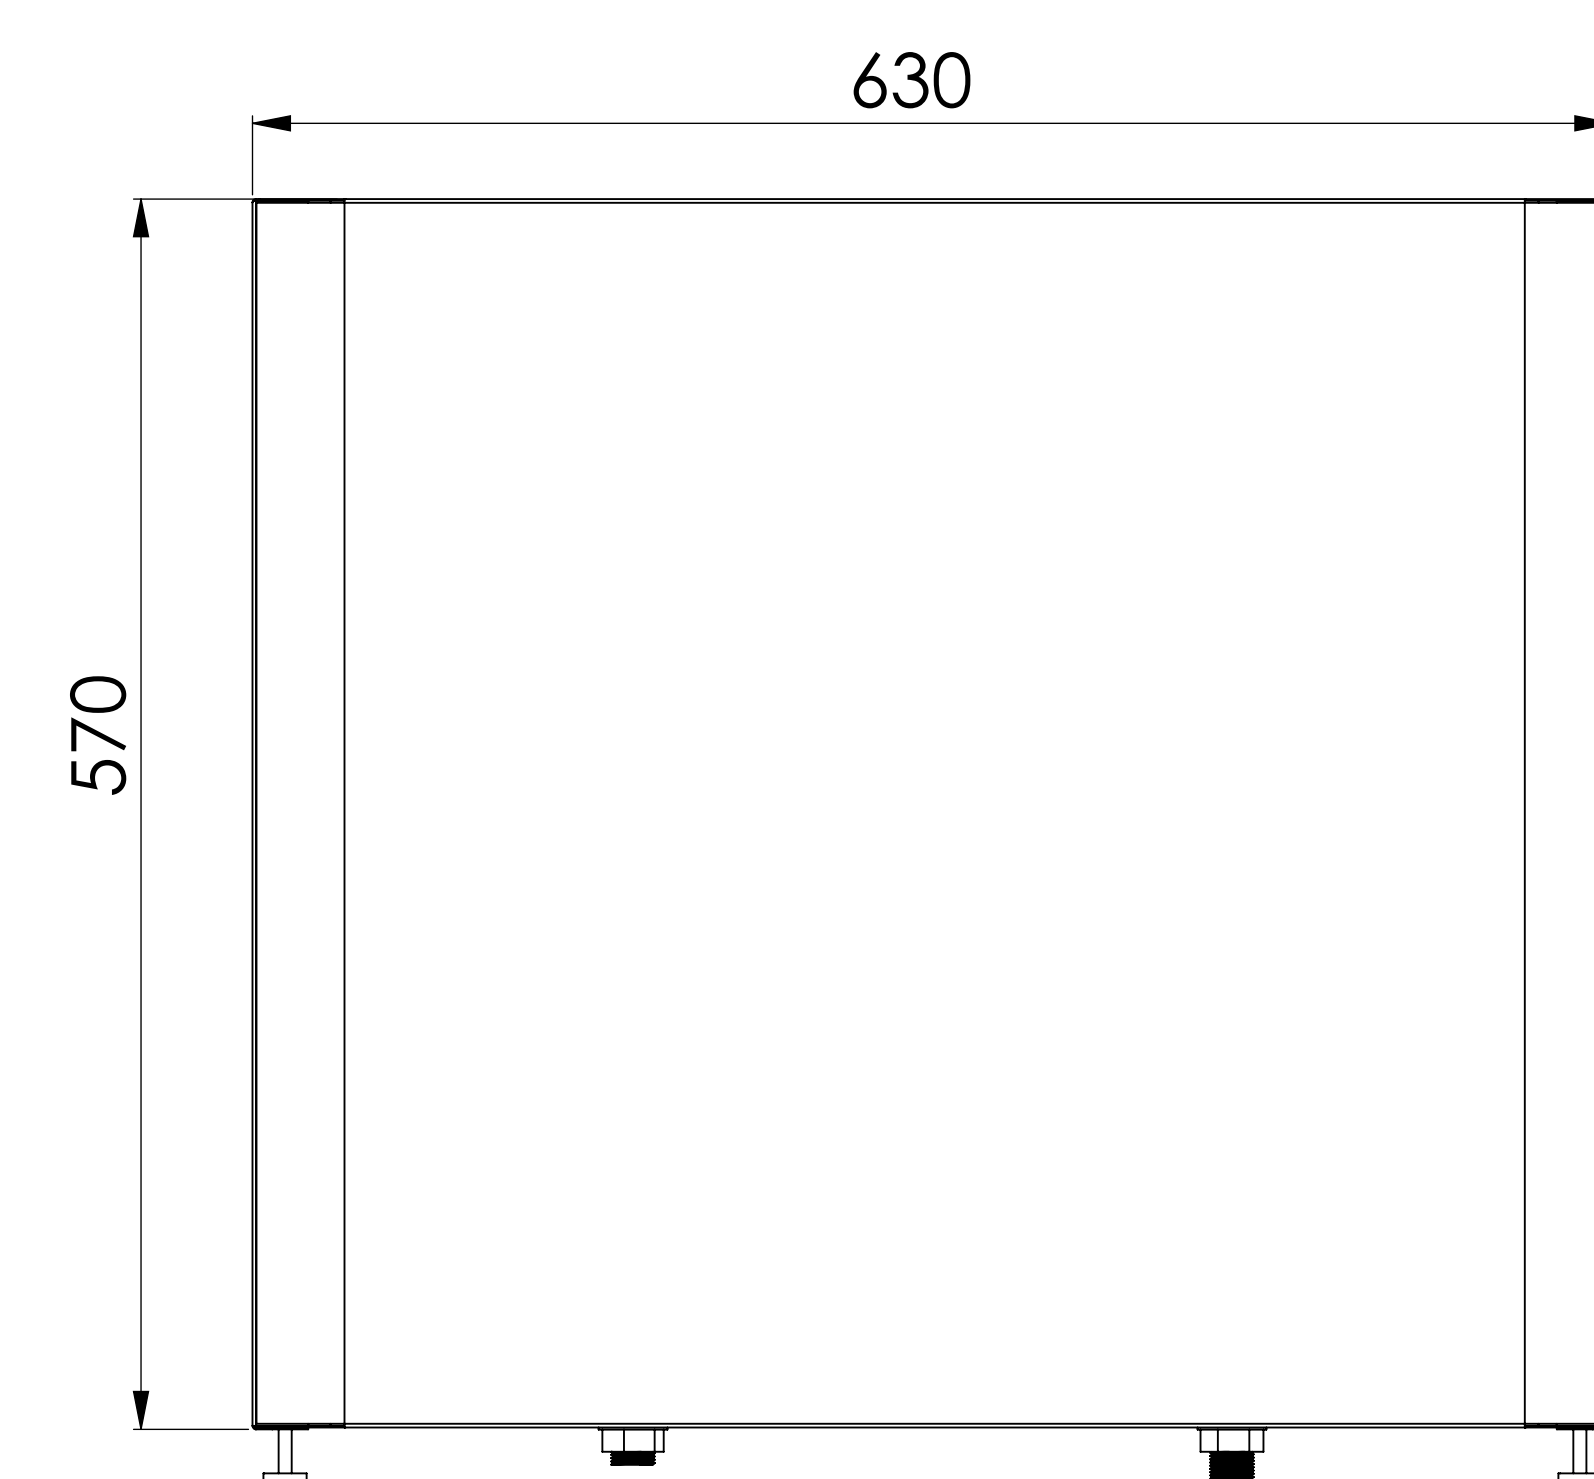
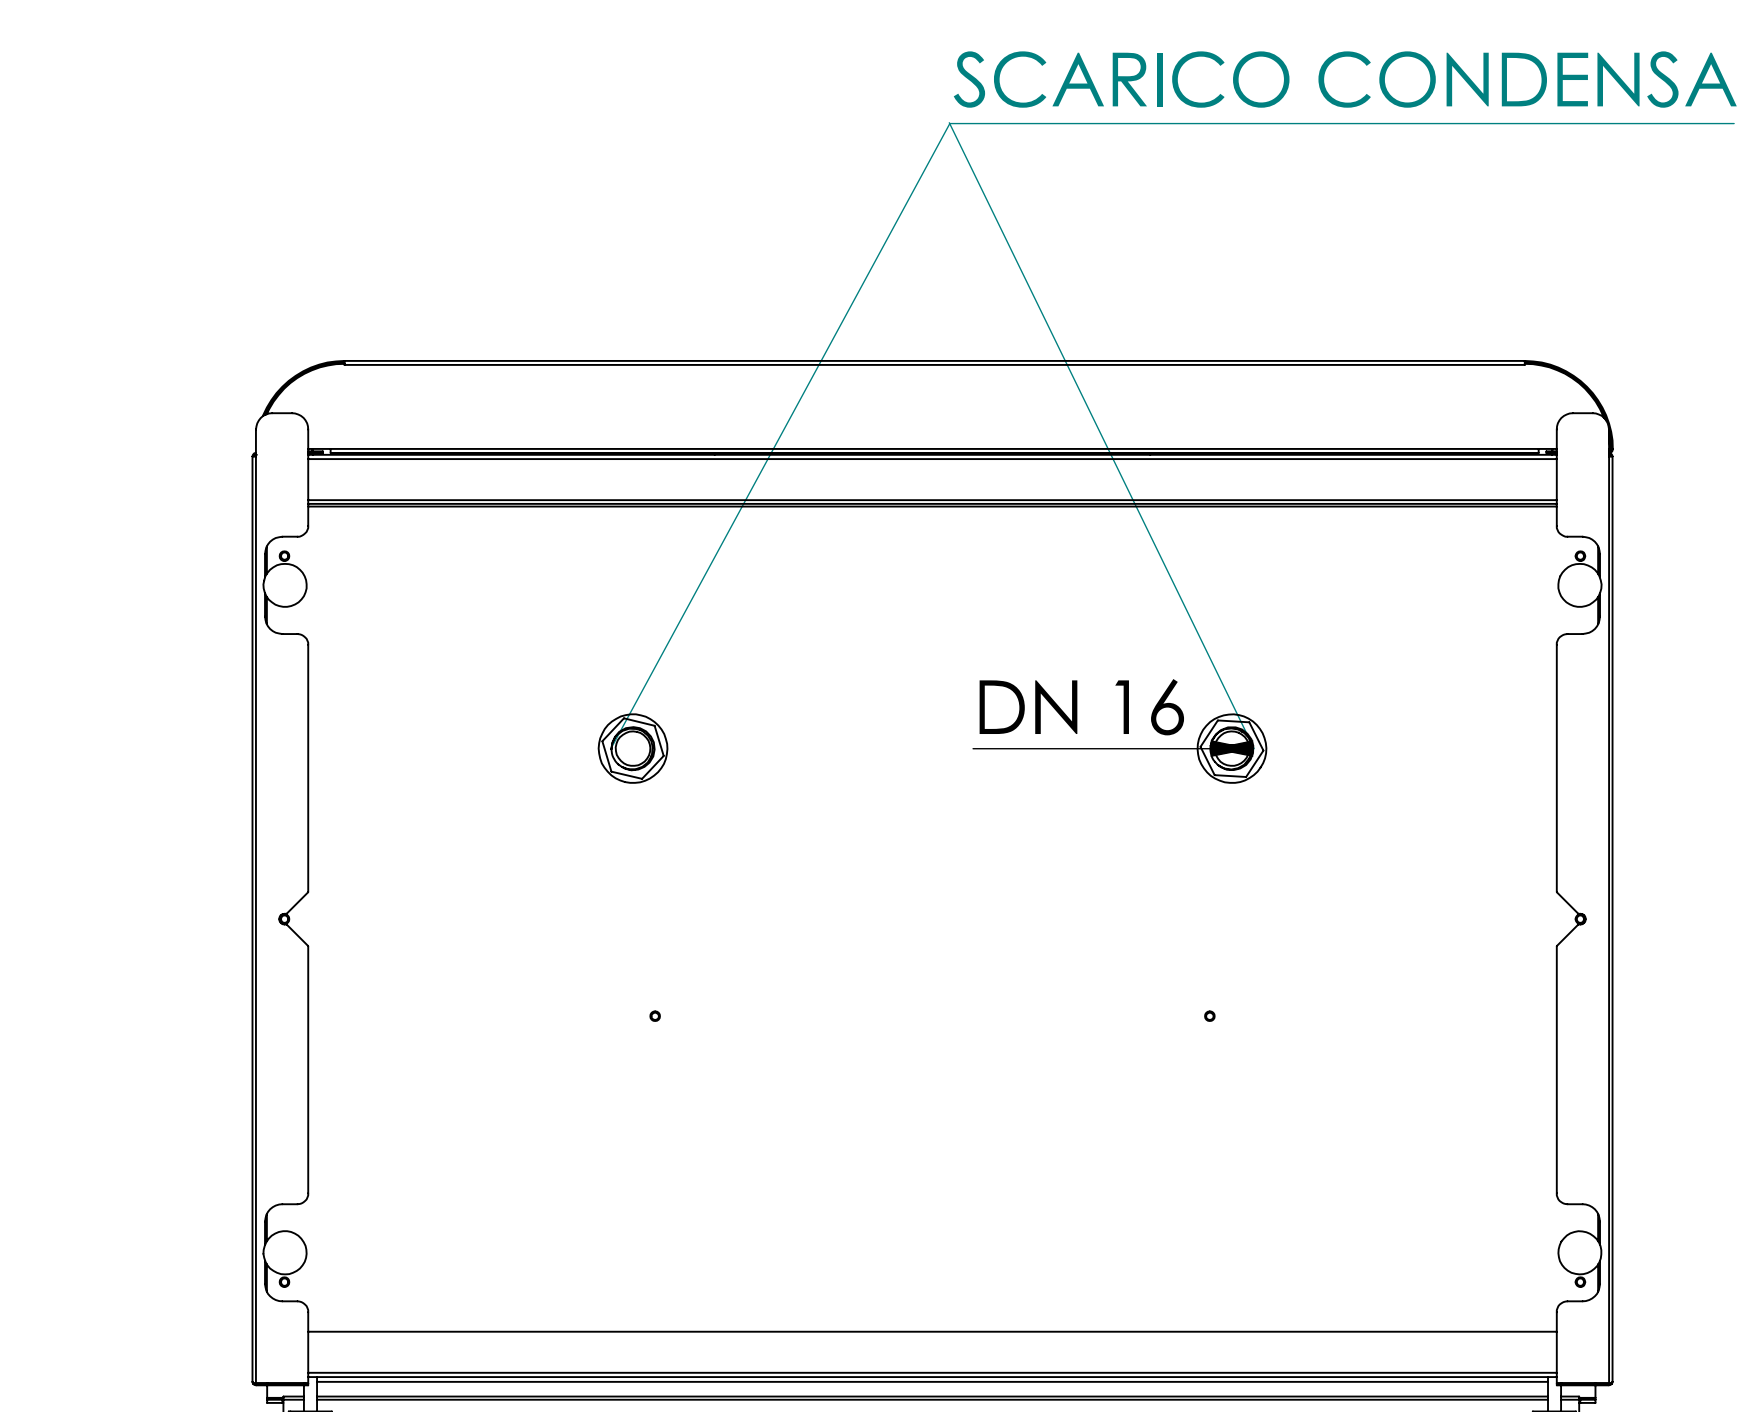








ALIMENTAZIONE CORRENTE

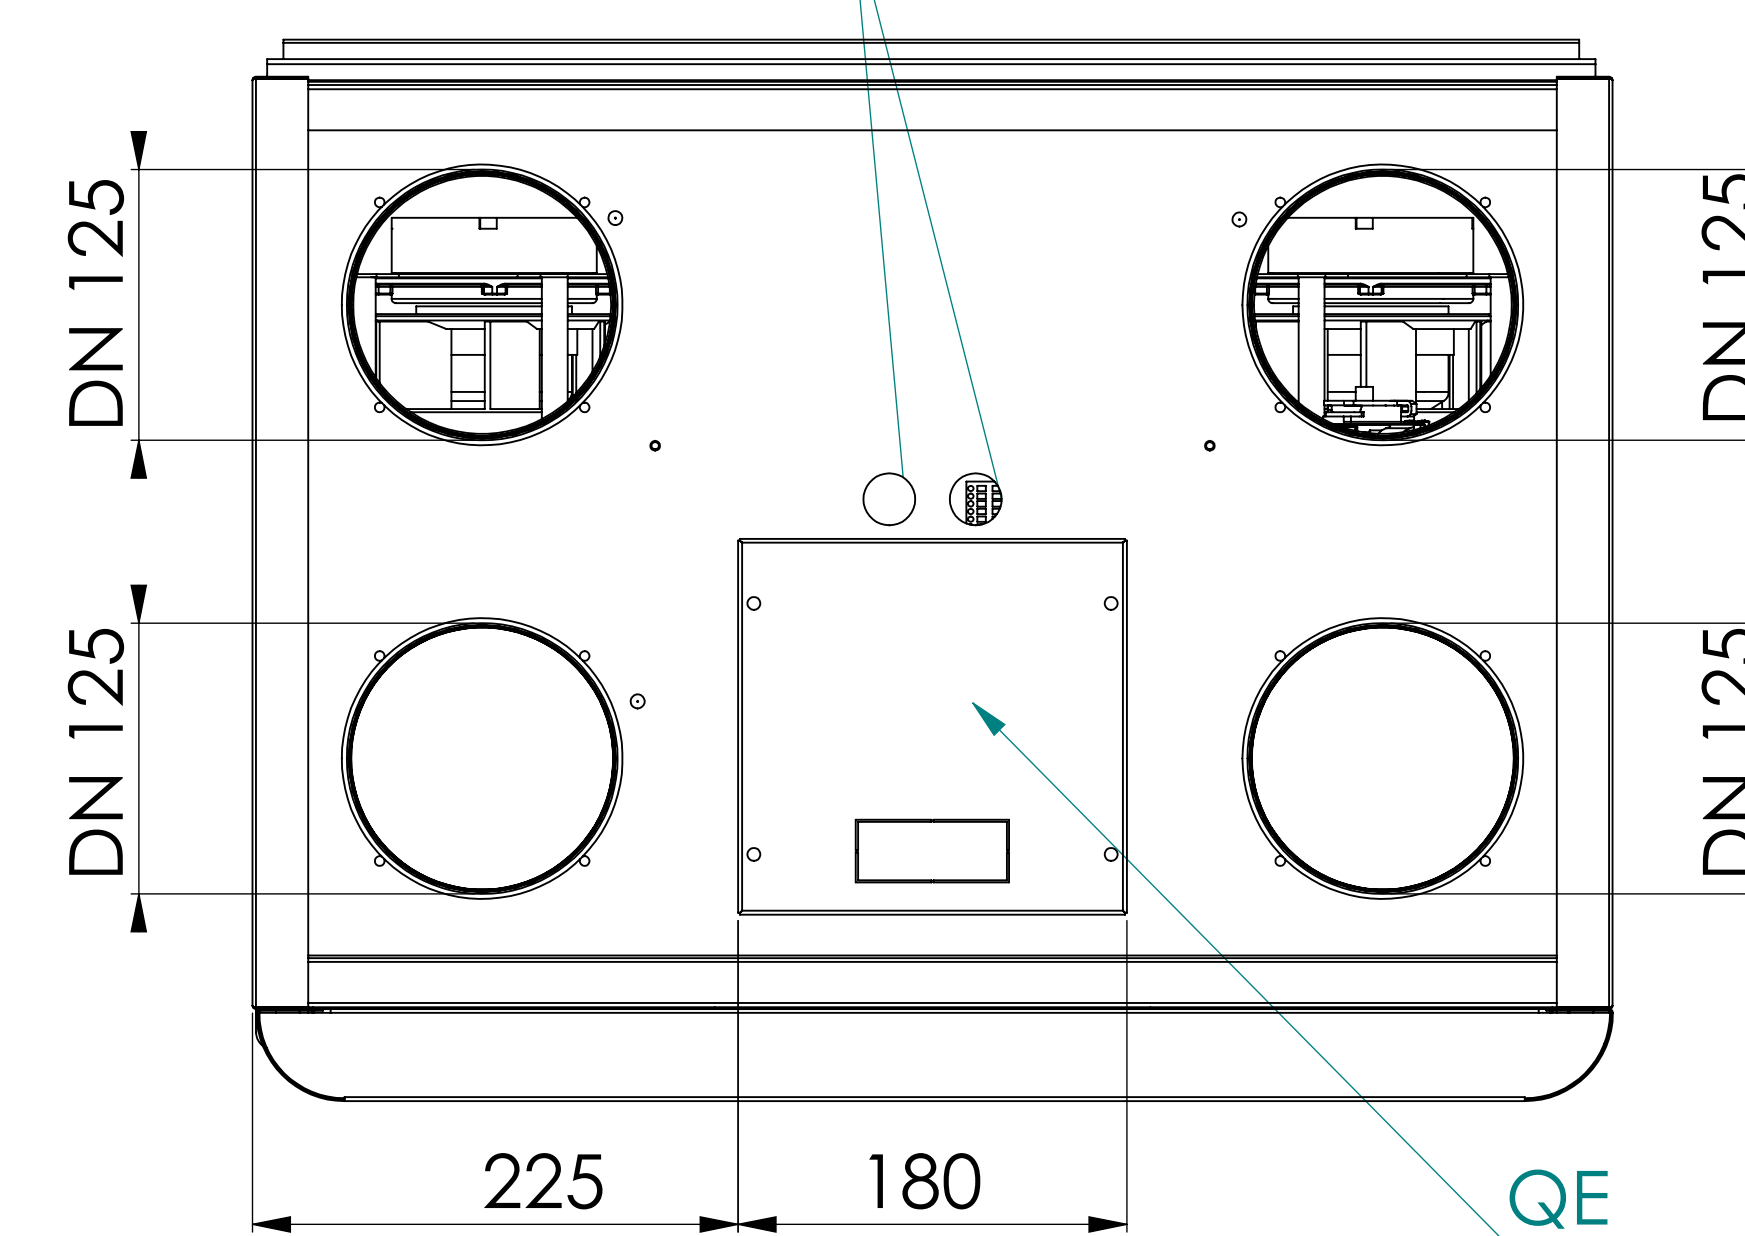


VISTA DALL'ALTO

SCARICO CONDENZA

MODELLO	A1	B1	C1	C2
HRP DOMO 20 V	50	400	300	30

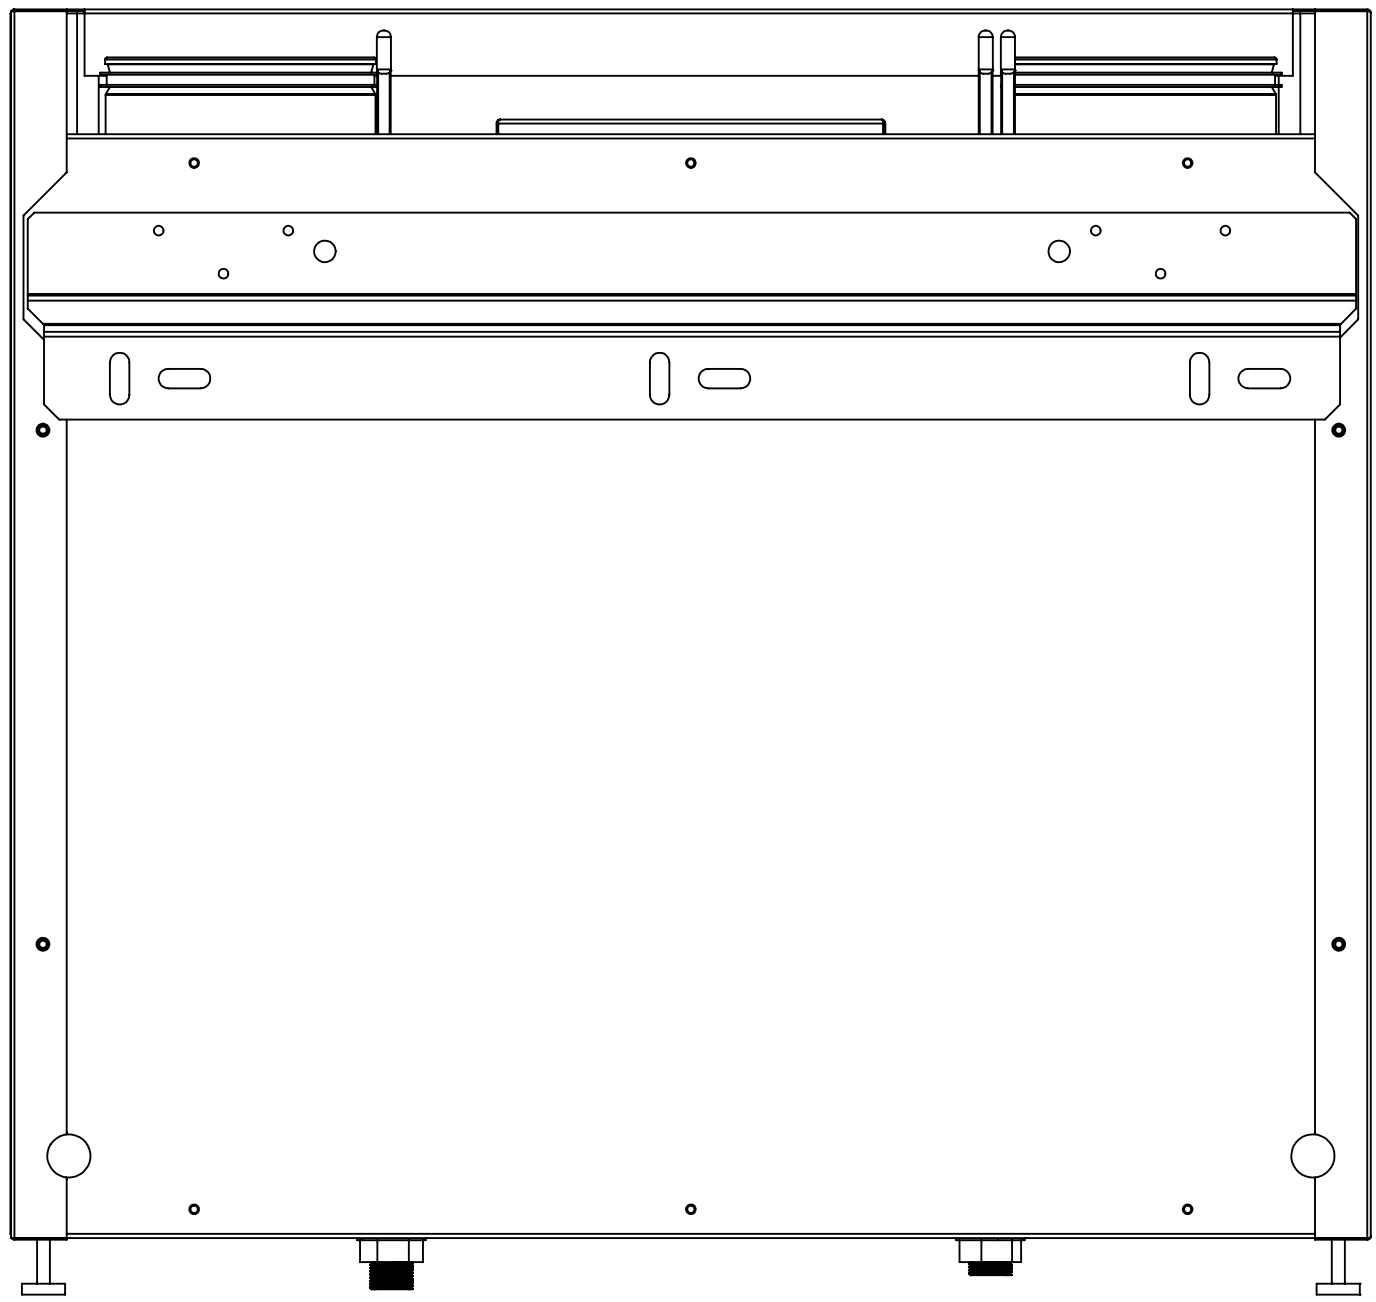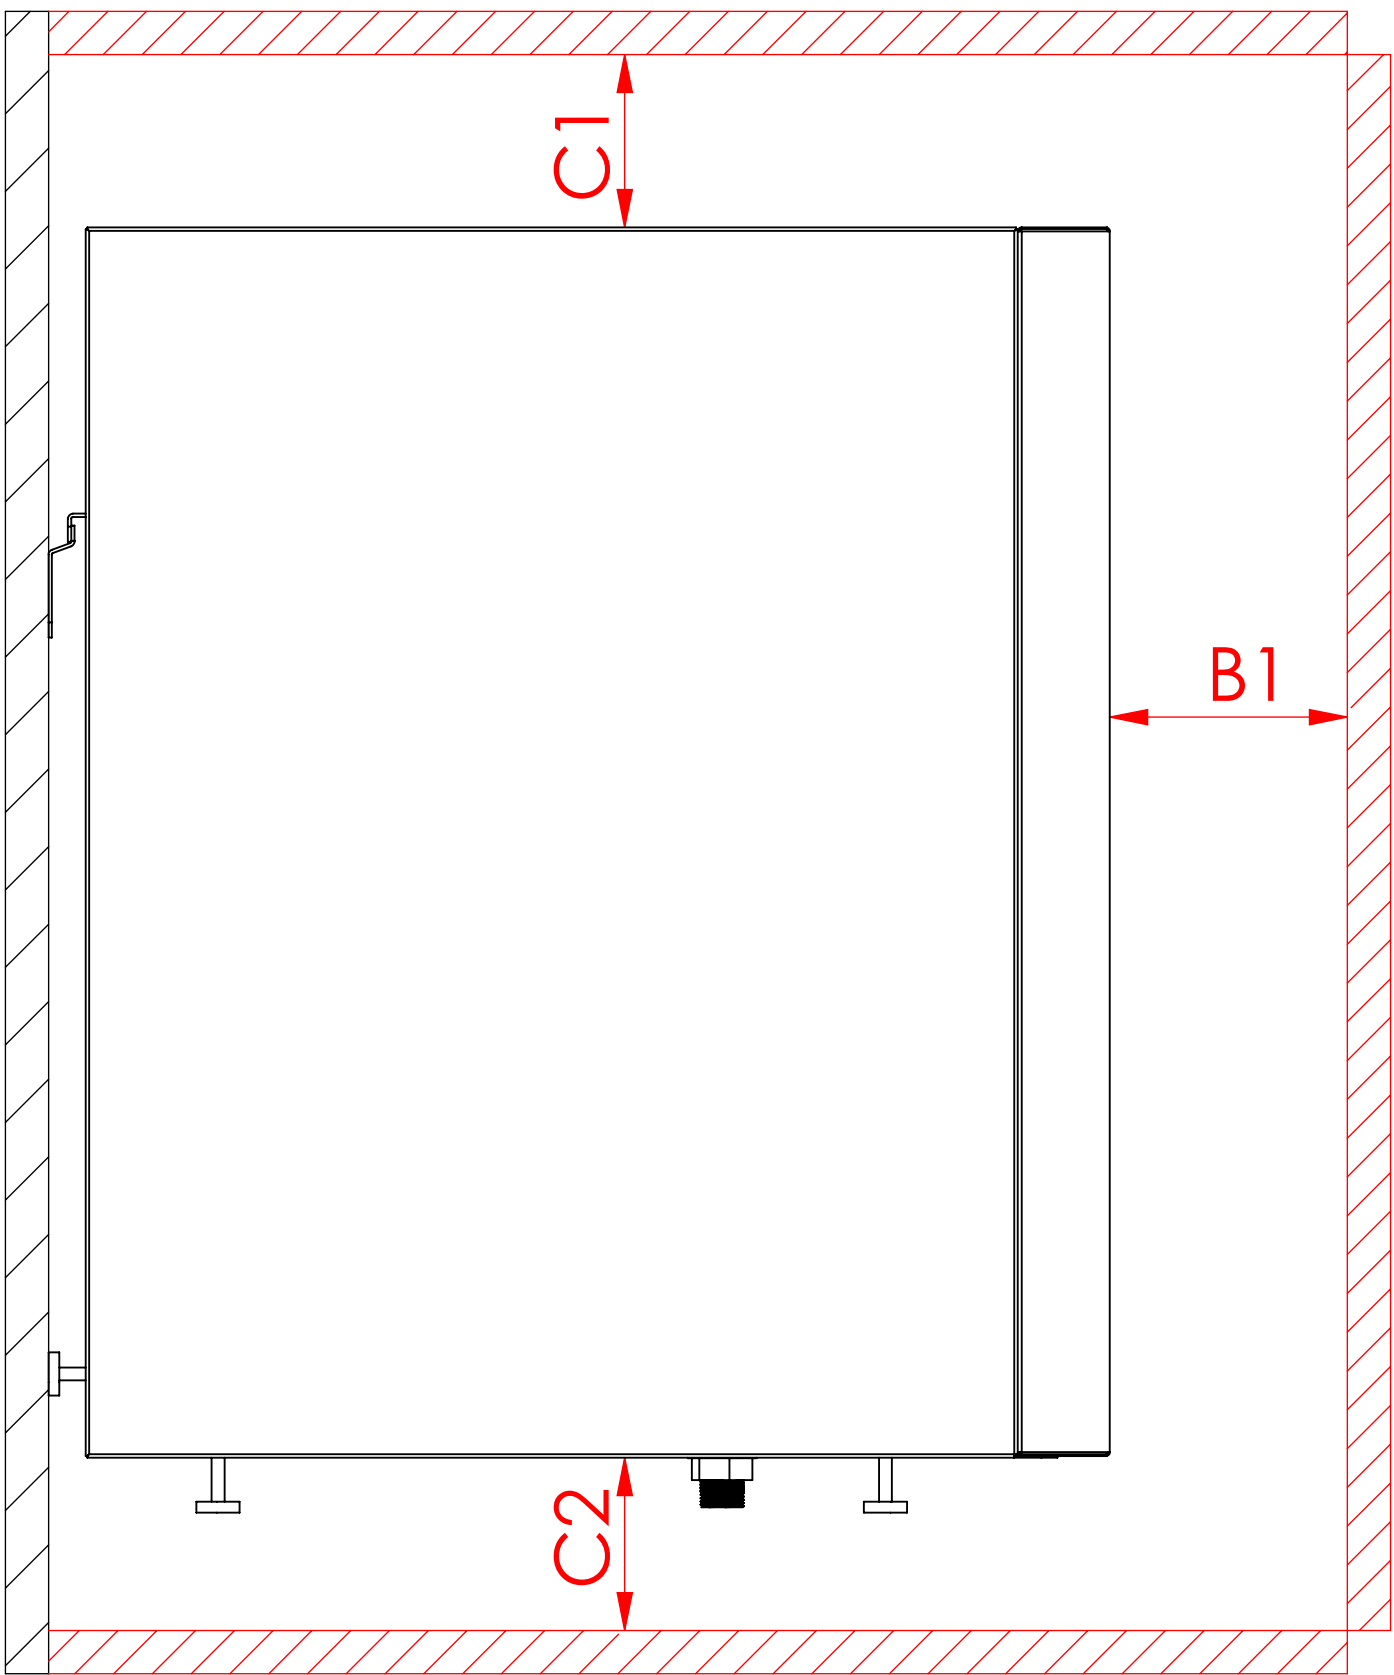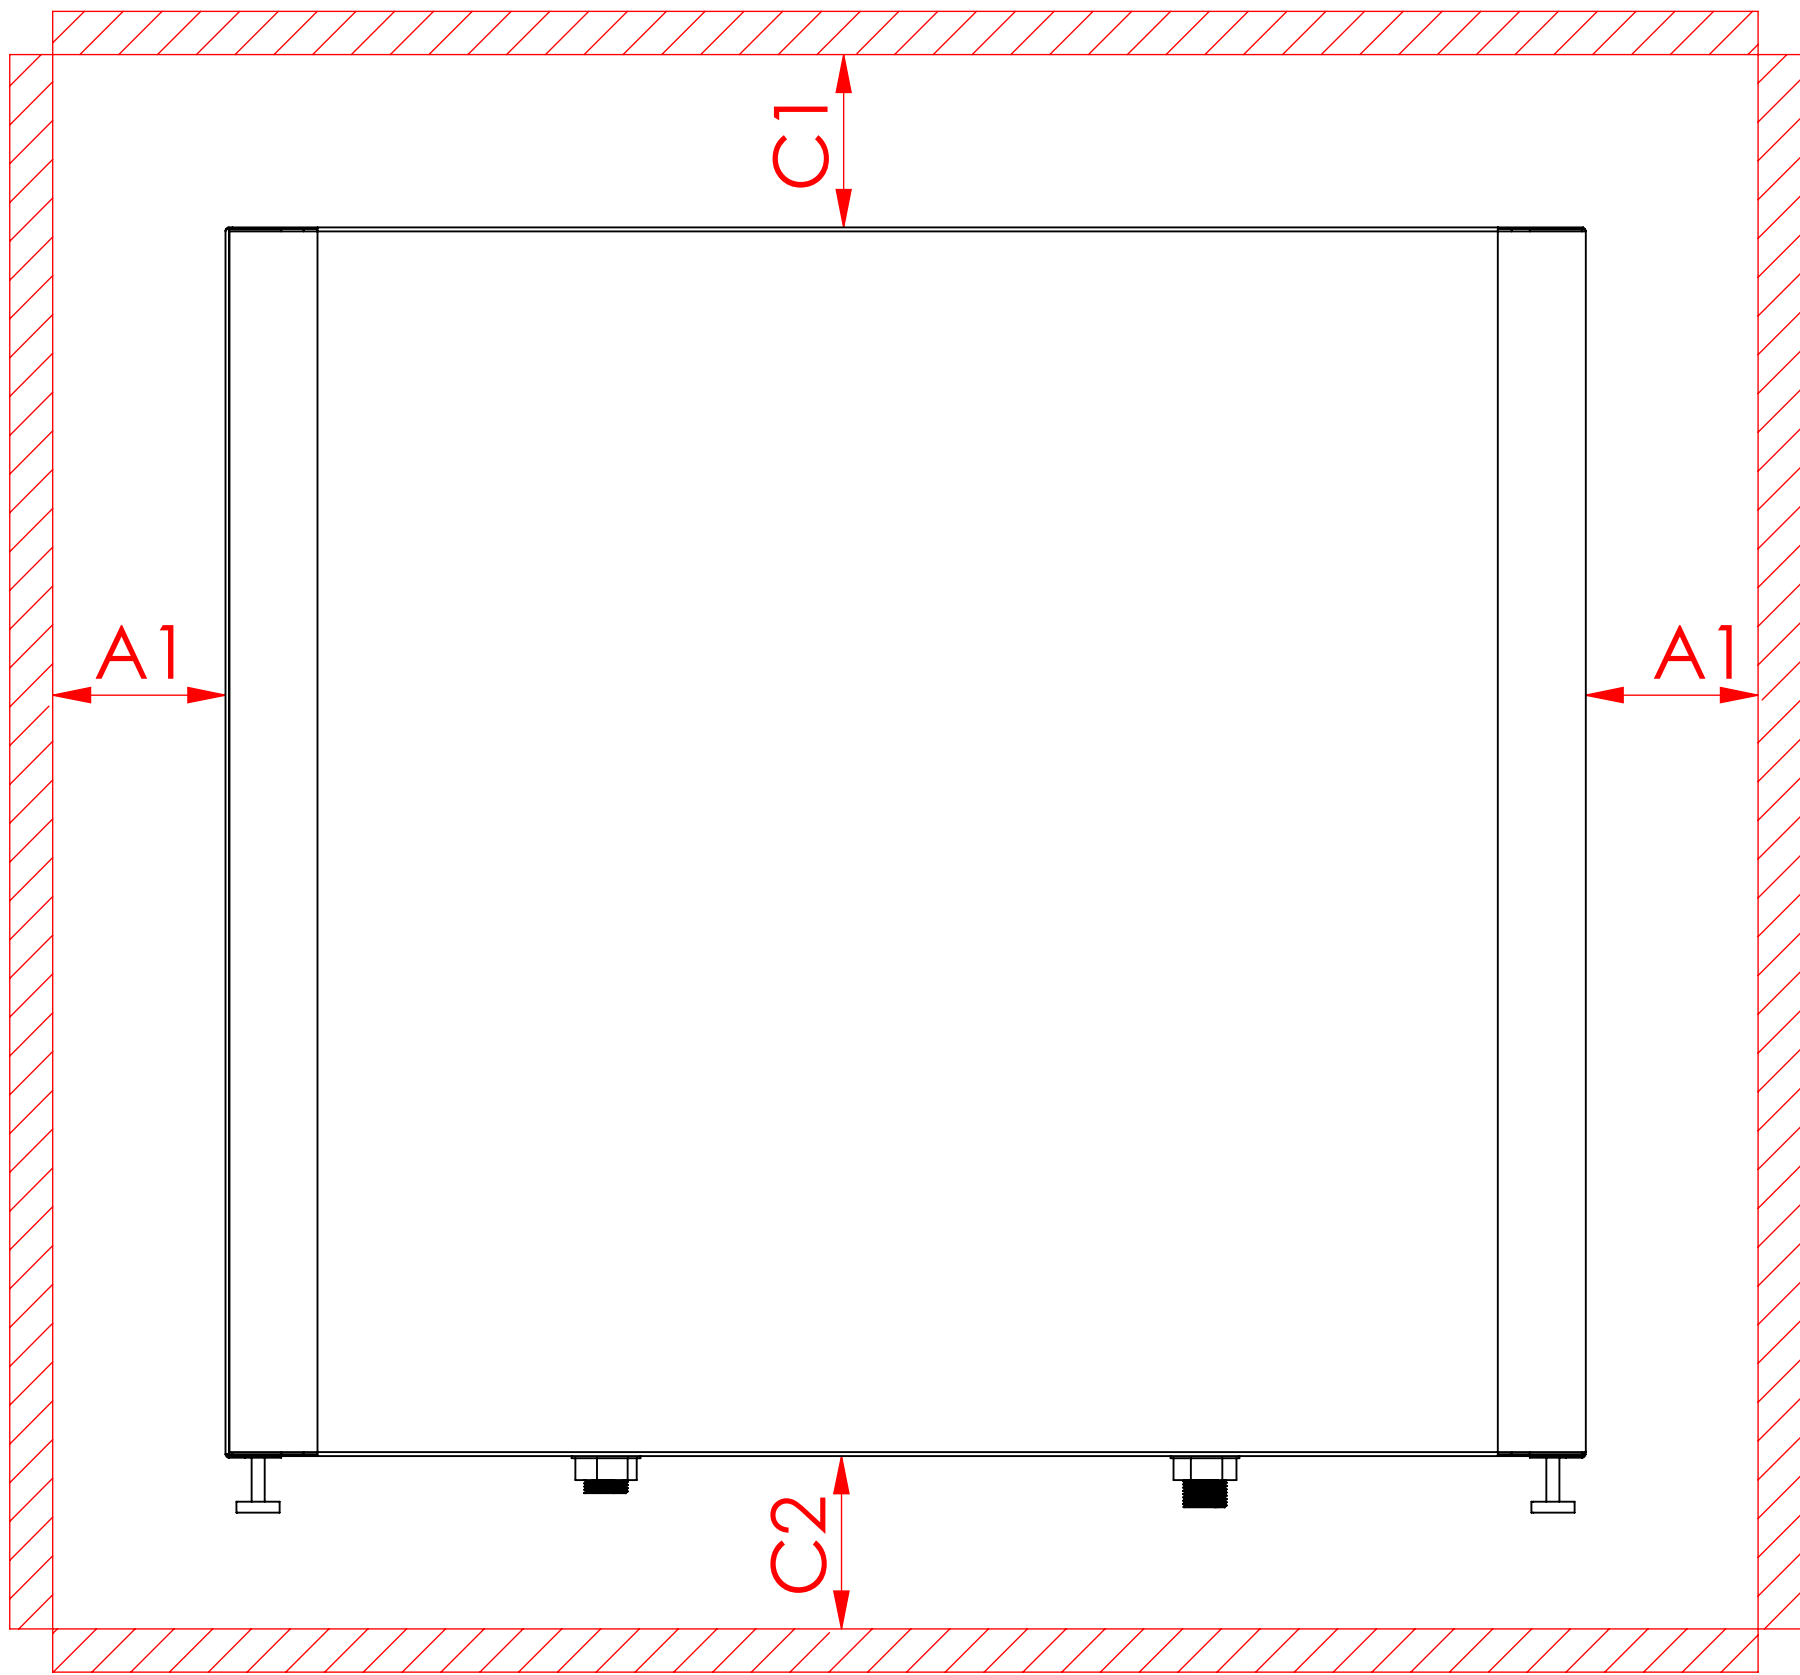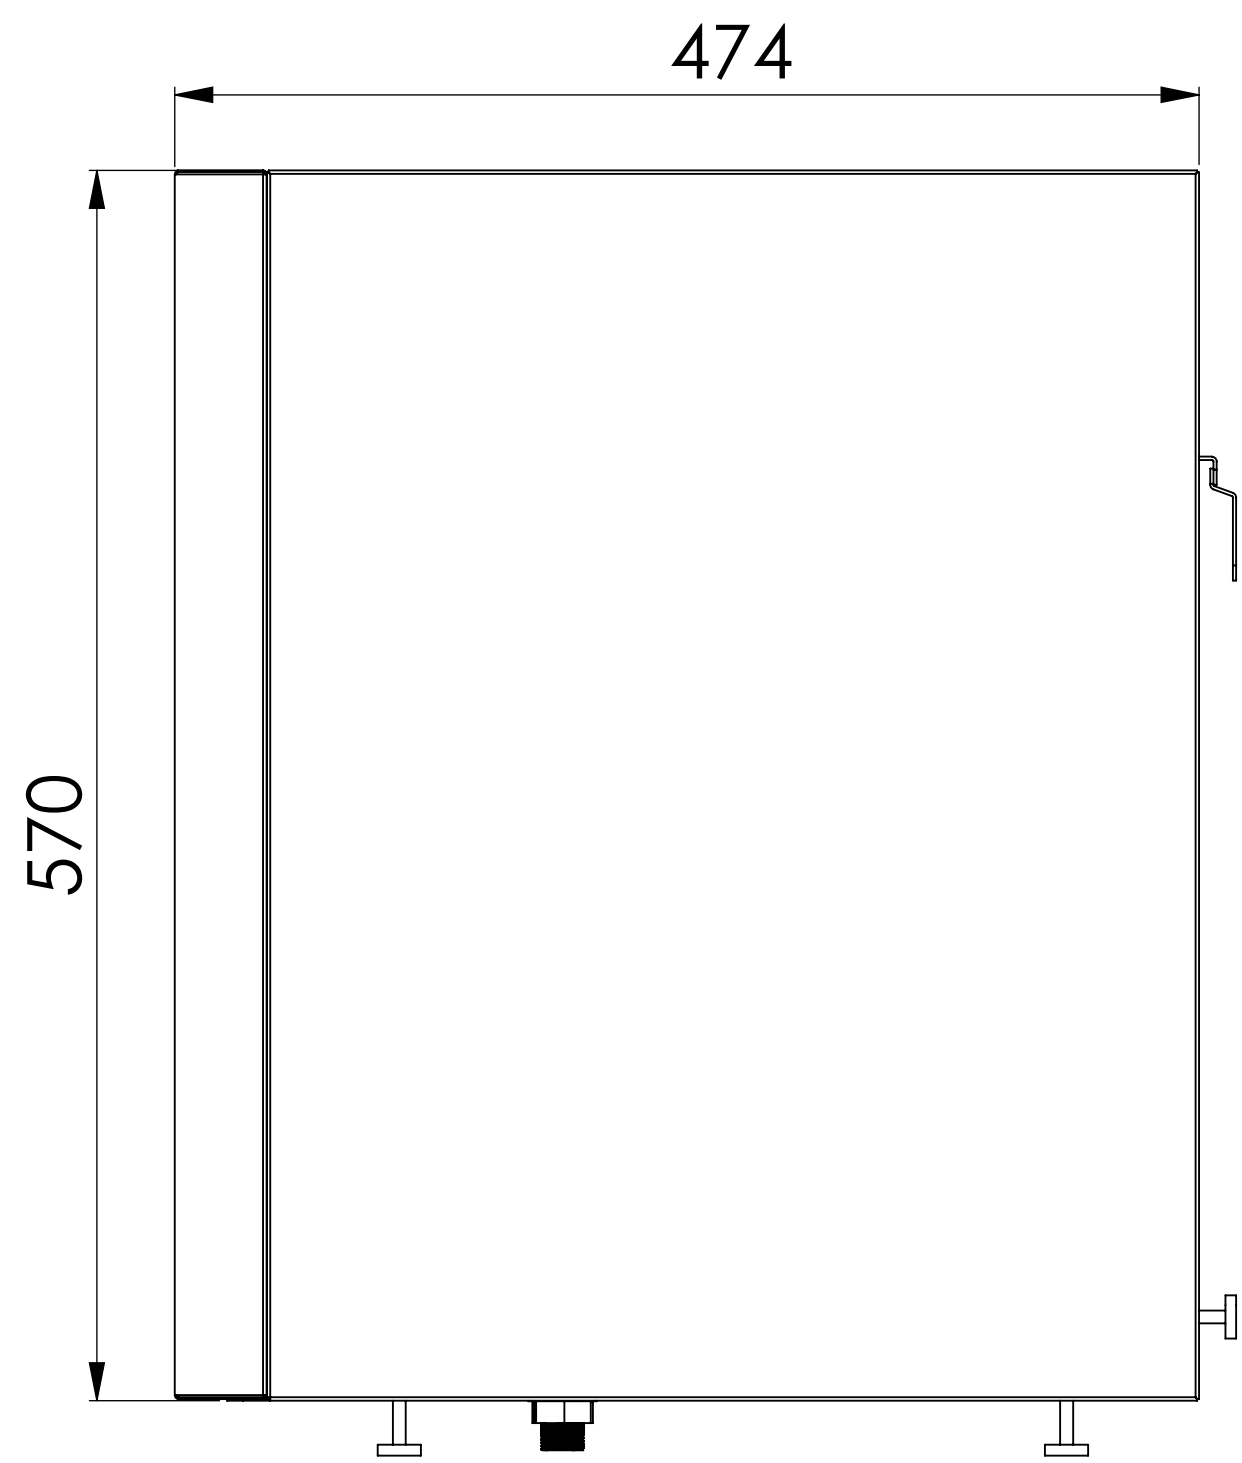


ALIMENTAZIONE CORRENTE

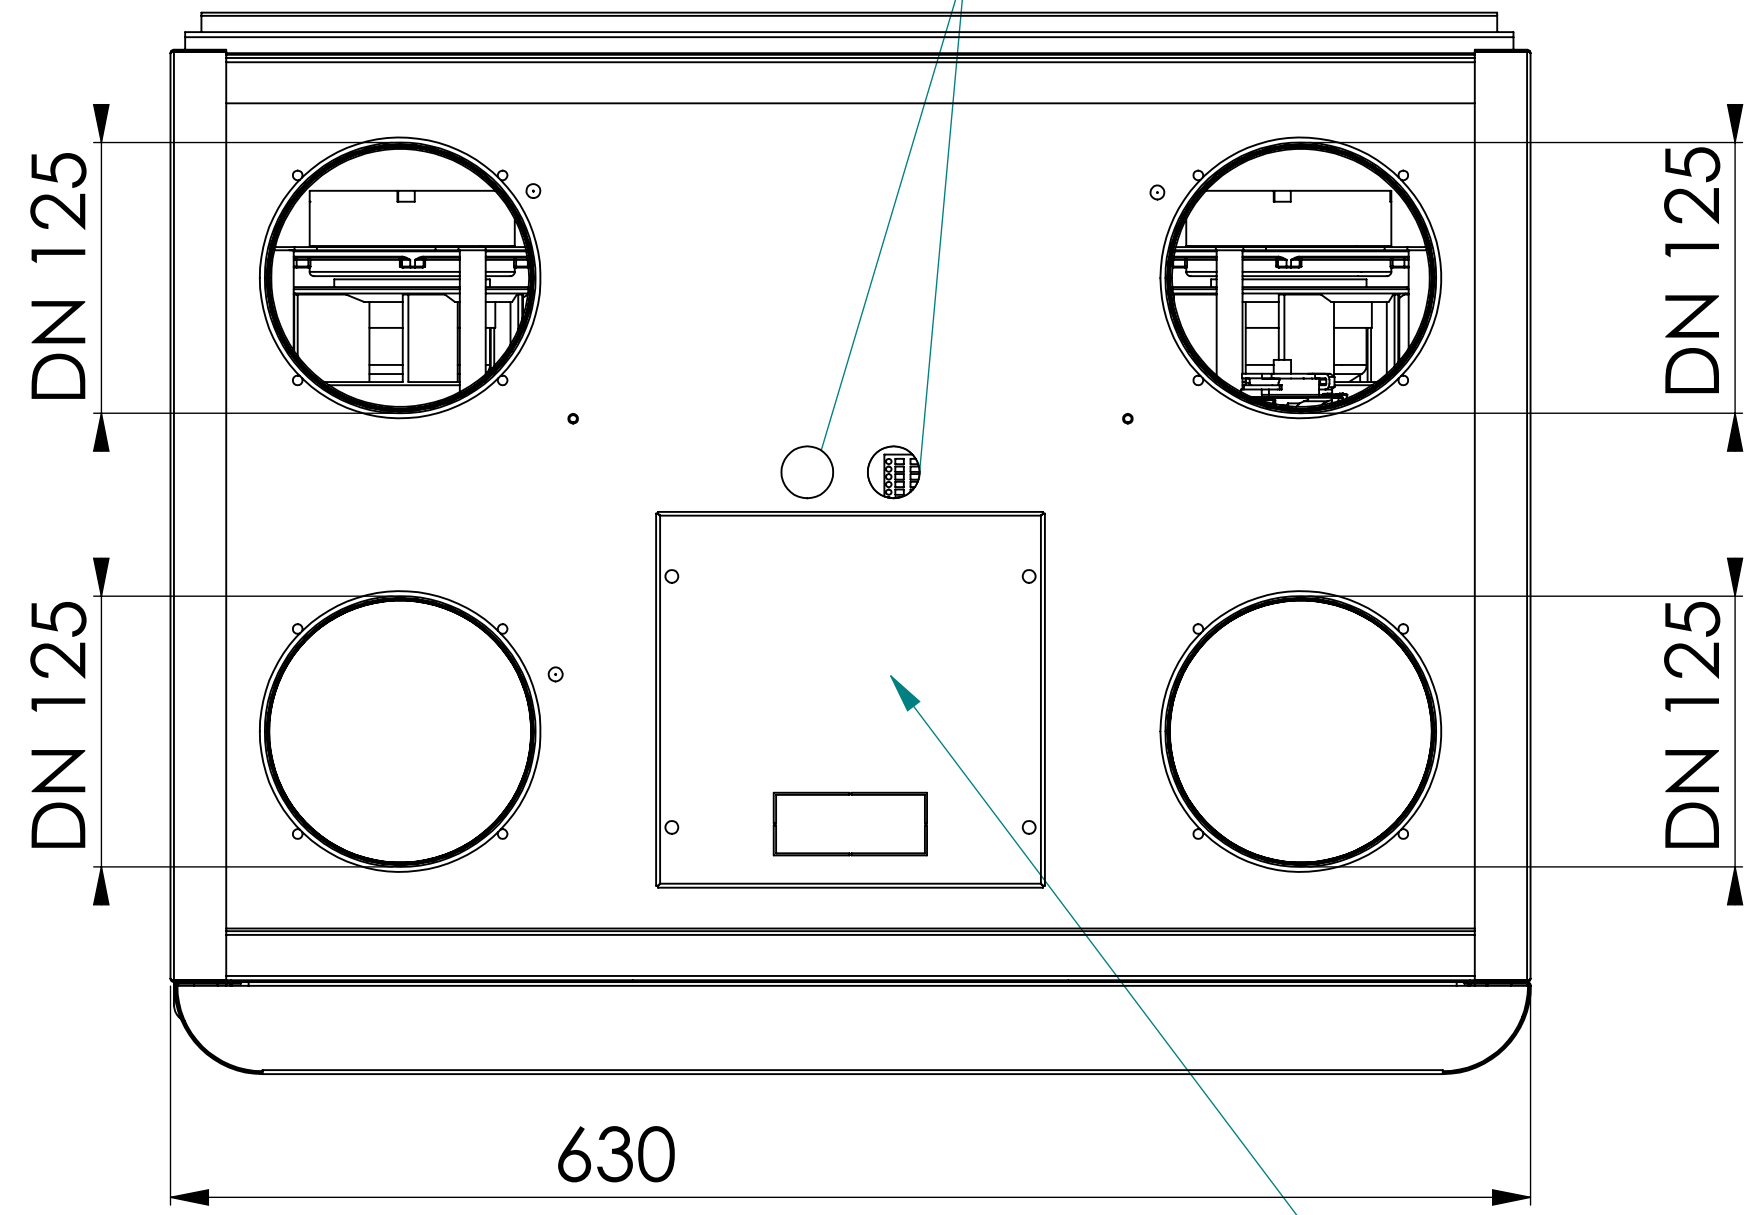






VISTA DALL'ALTO

CONFIGURAZIONE V1

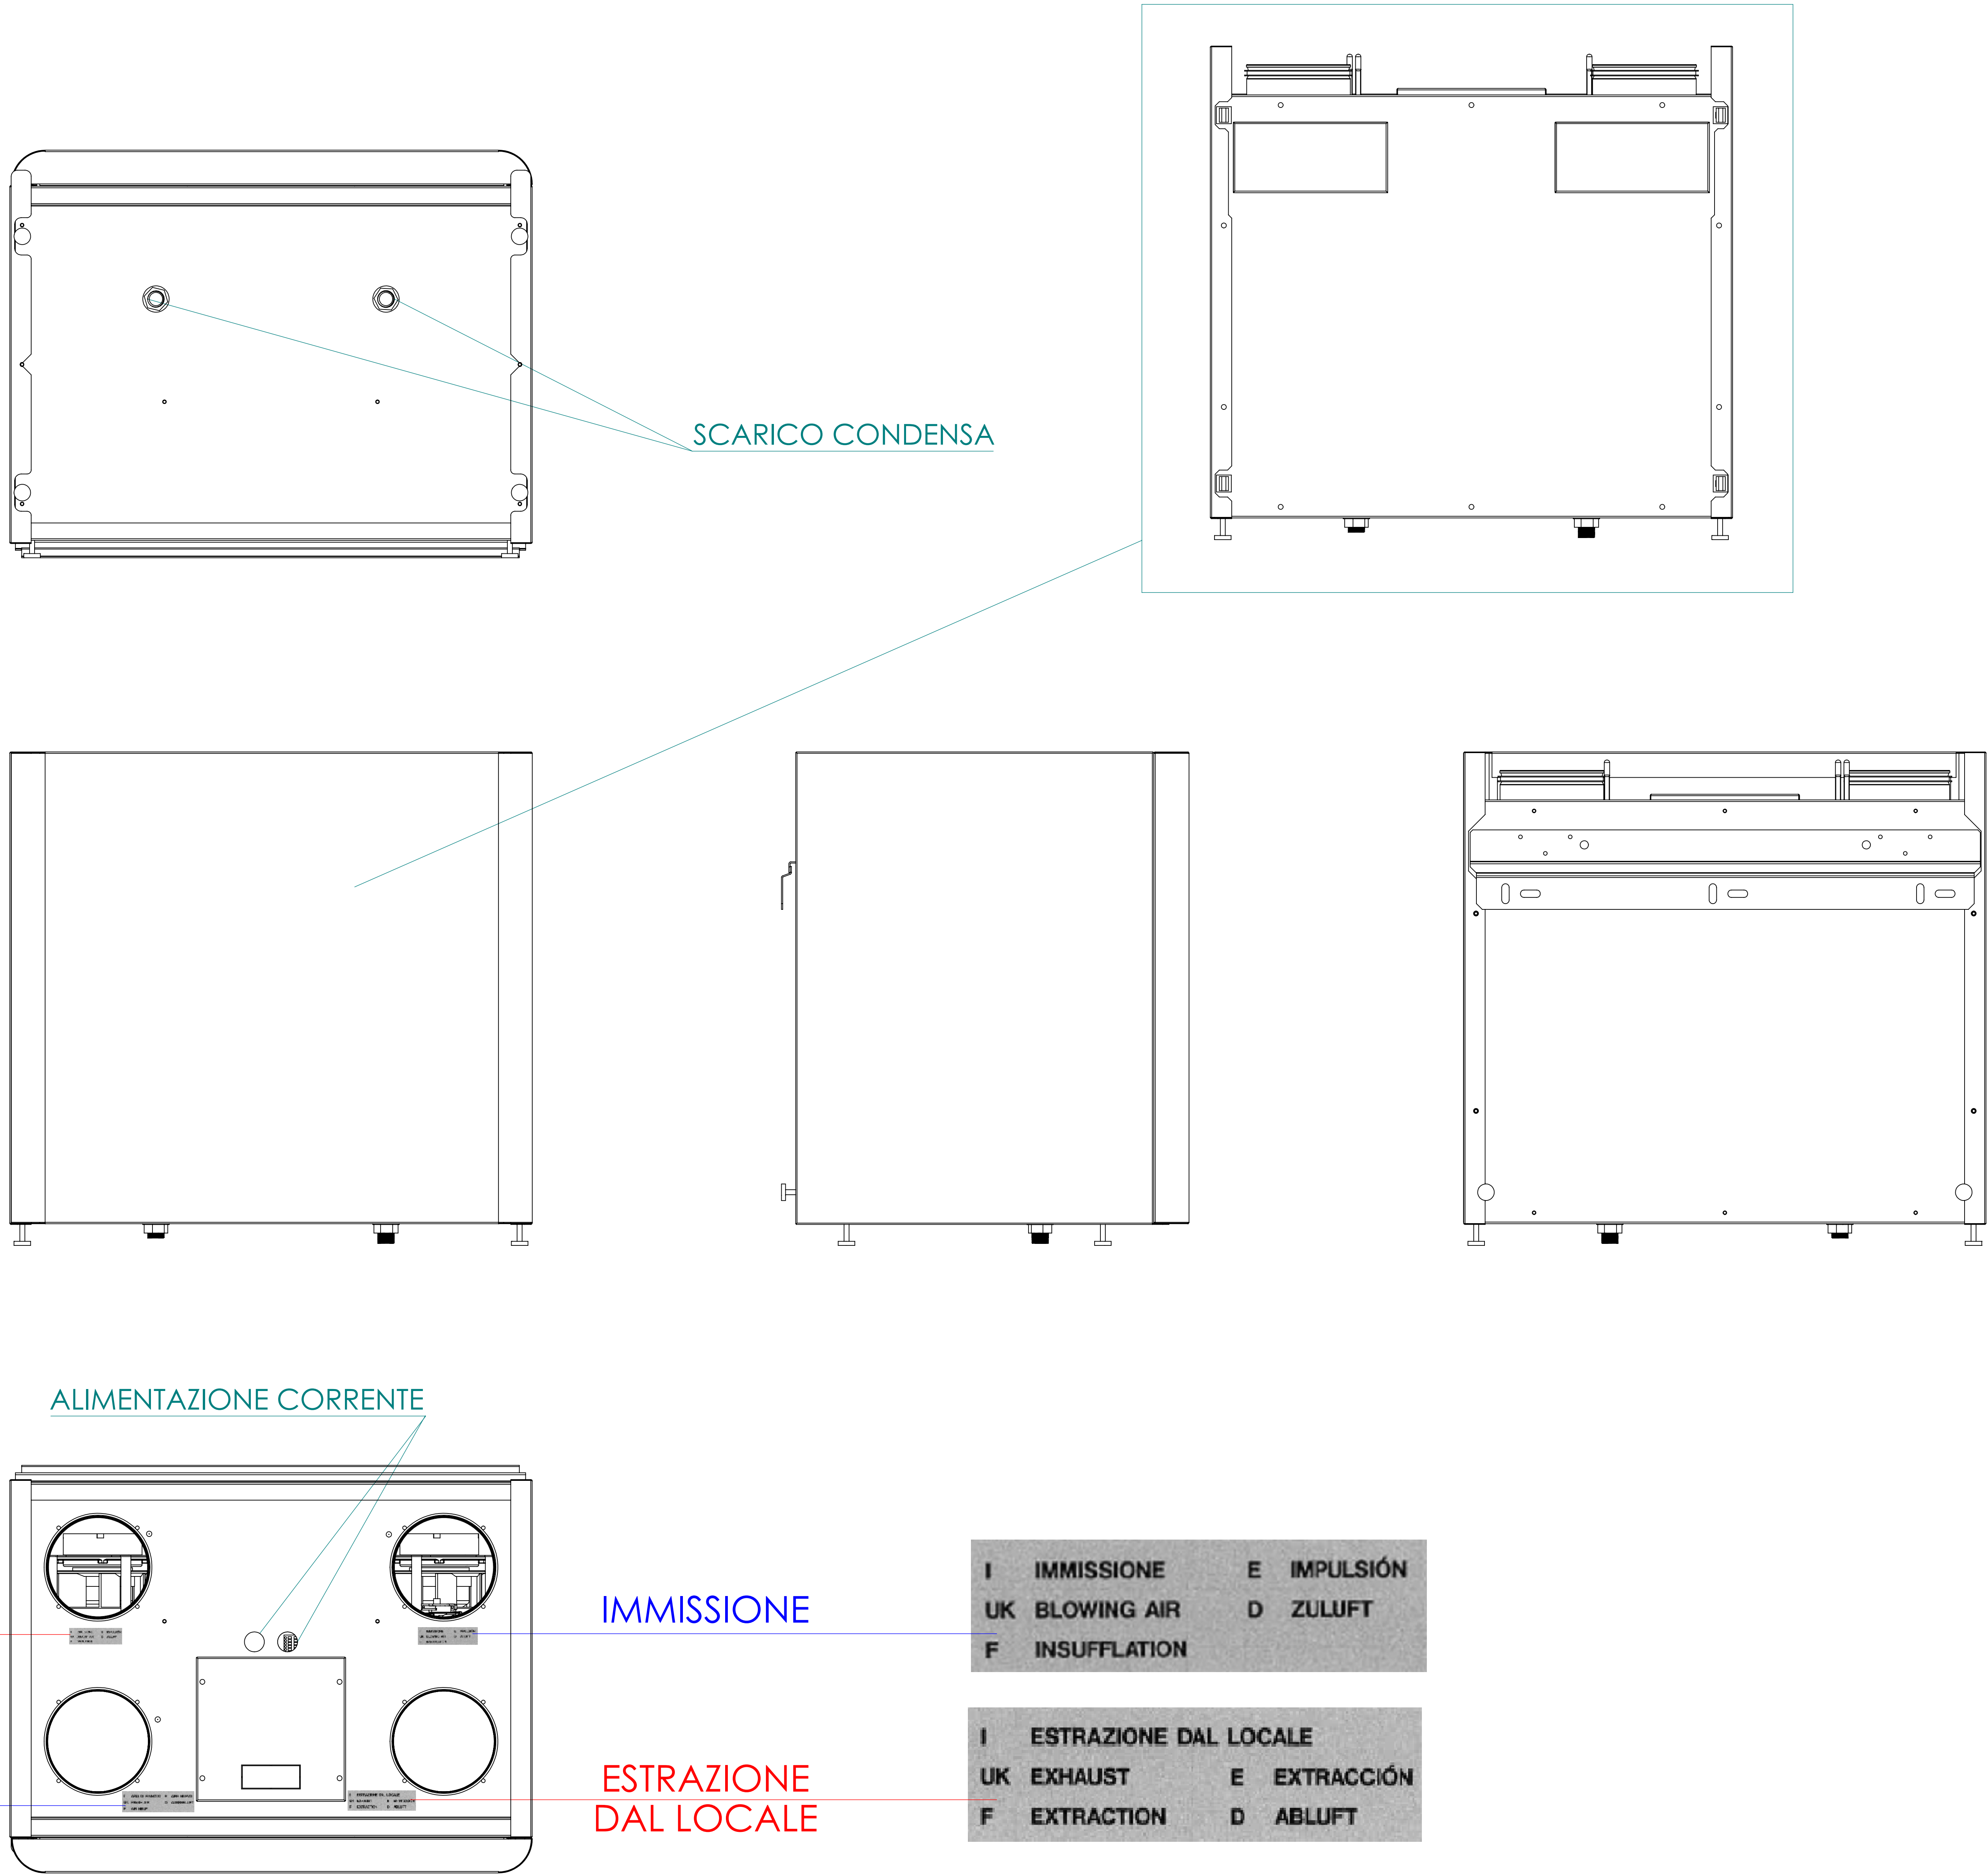

VISTA DALL'ALTO

CONFIGURAZIONE V2

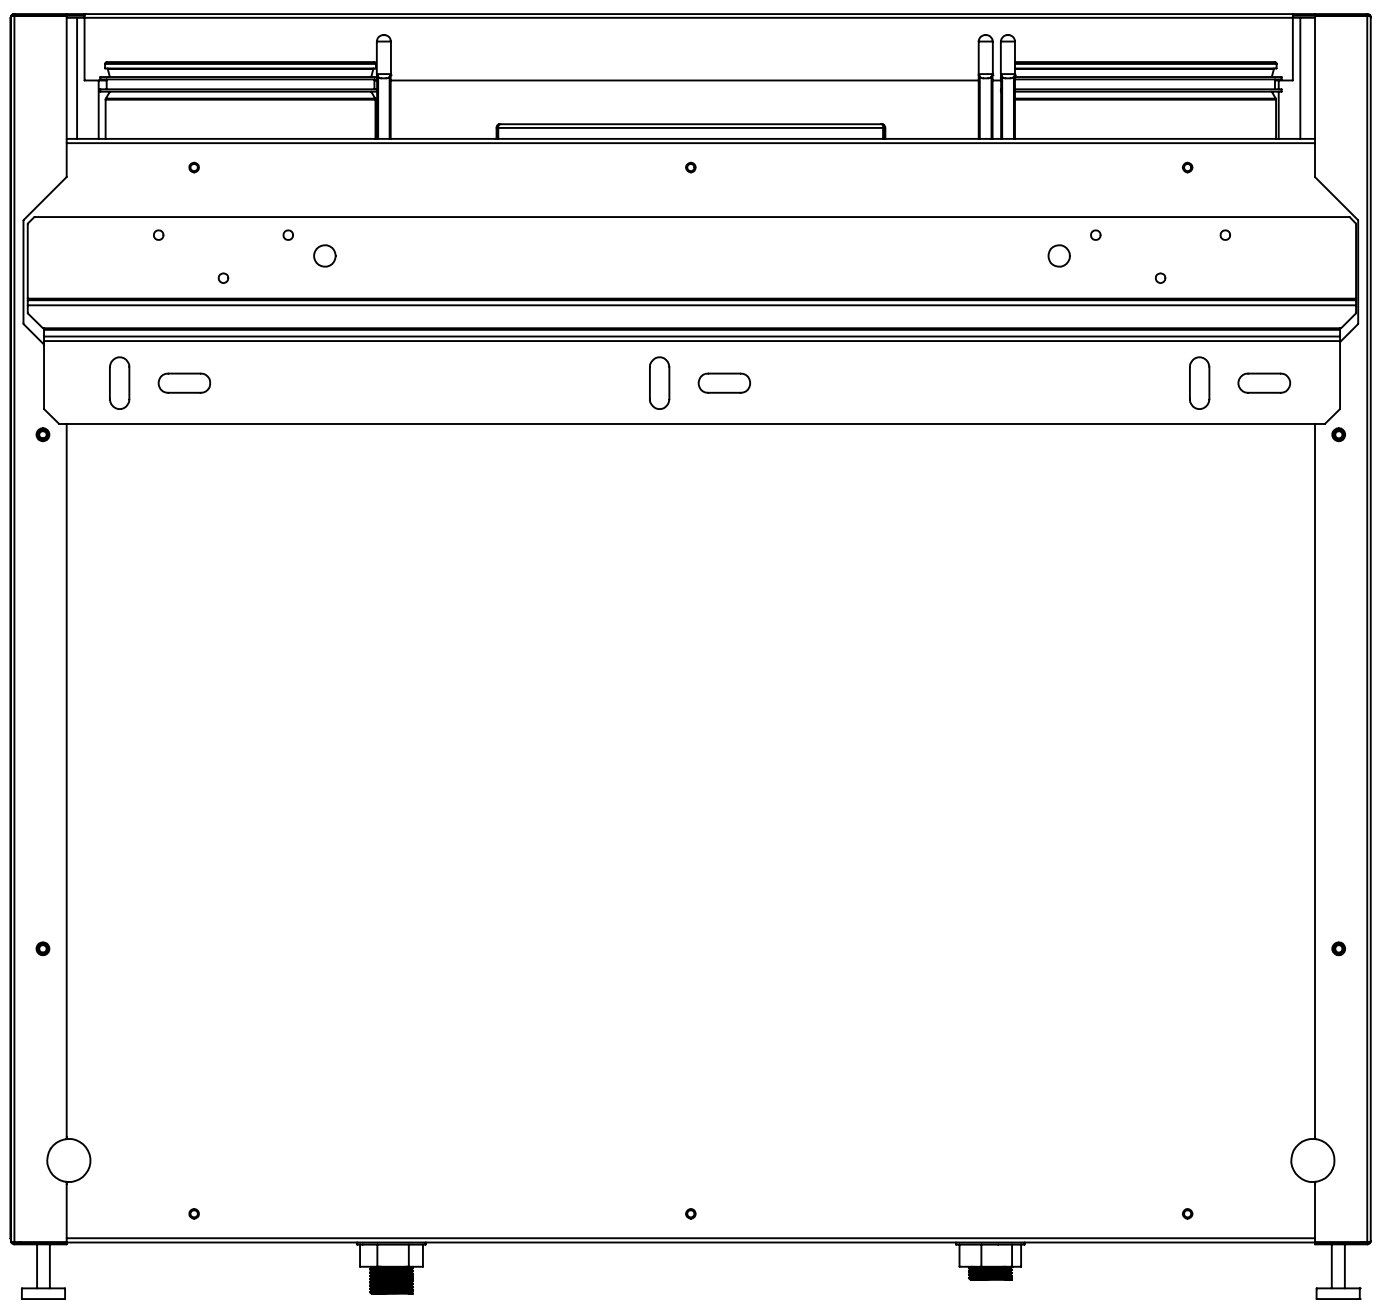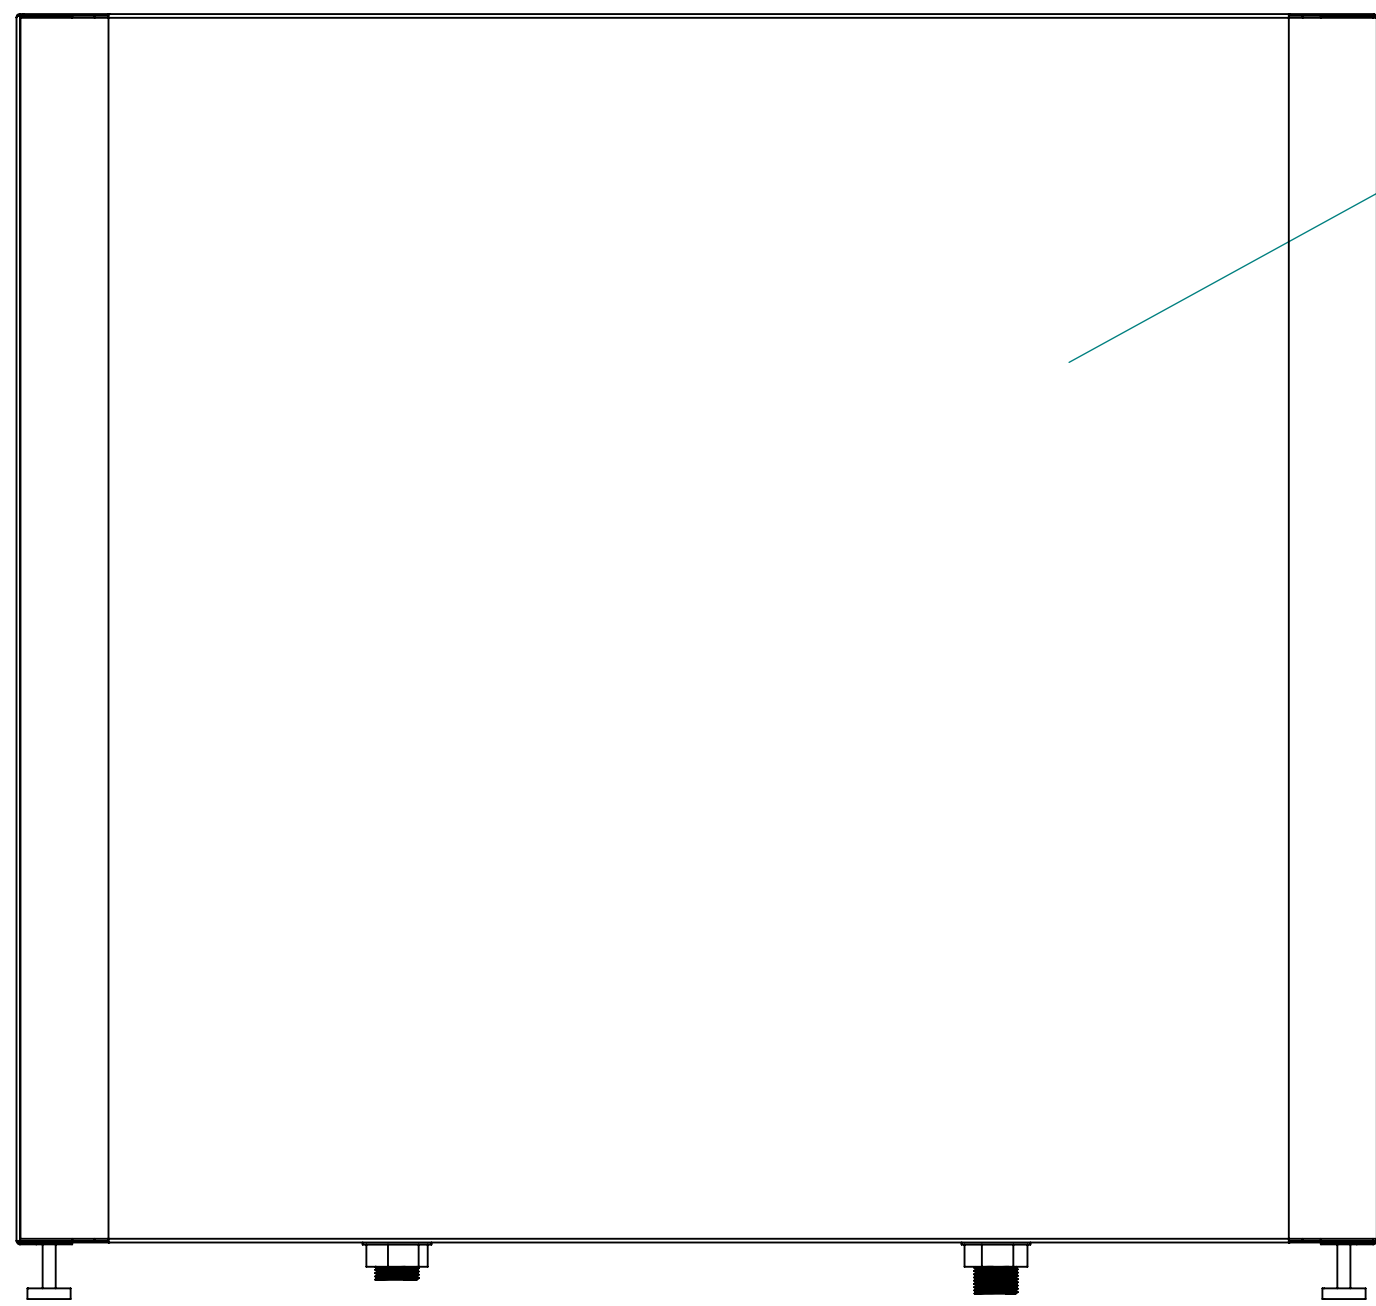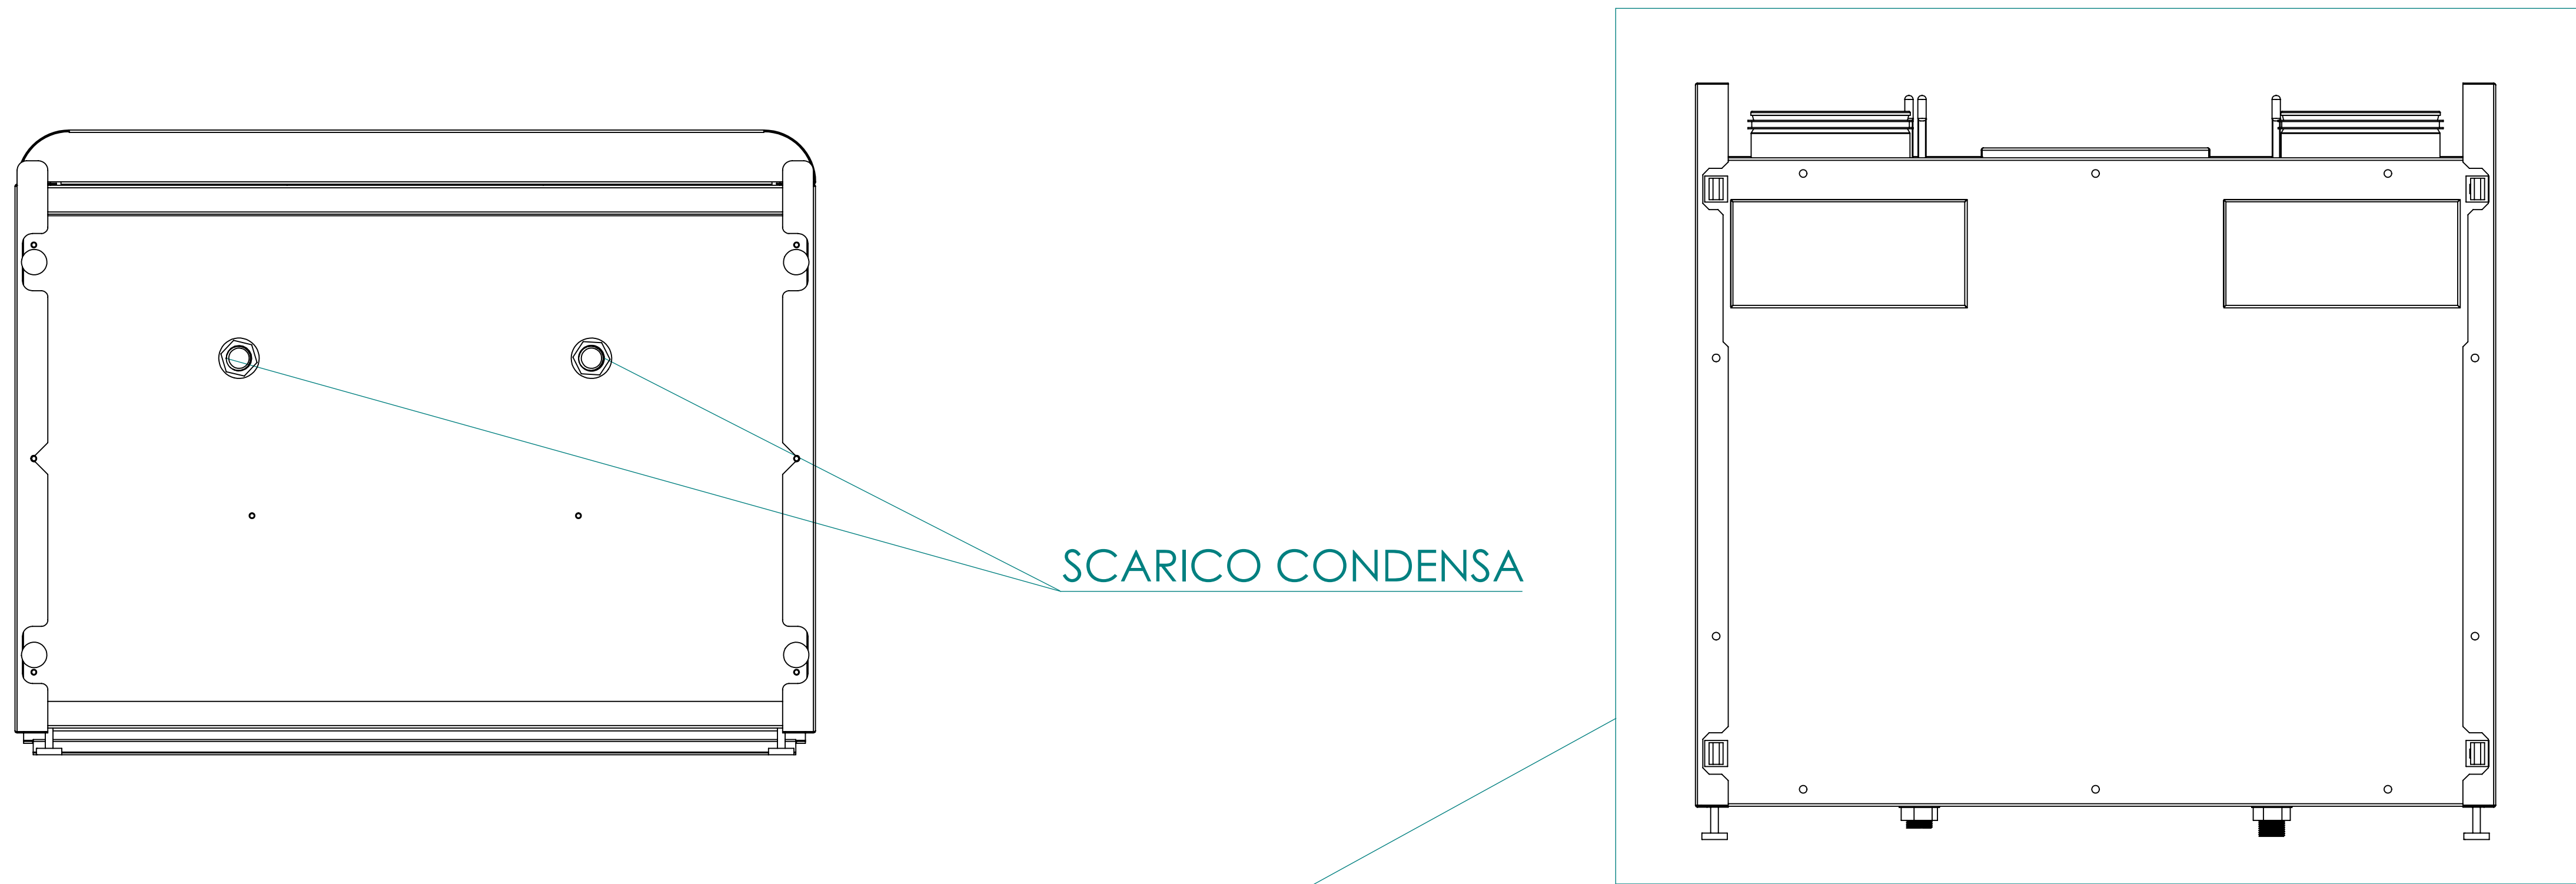


I	IMMISSIONE	E	IMPULSIÓN
UK	BLOWING AIR	D	ZULUFT
F	INSUFFLATION		

IMMISSIONE

I	ESTRAZIONE DAL LOCALE		
UK	EXHAUST	E	EXTRACCIÓN
F	EXTRACTION	D	ABLIFT

ESTRAZIONE
DAL LOCALE

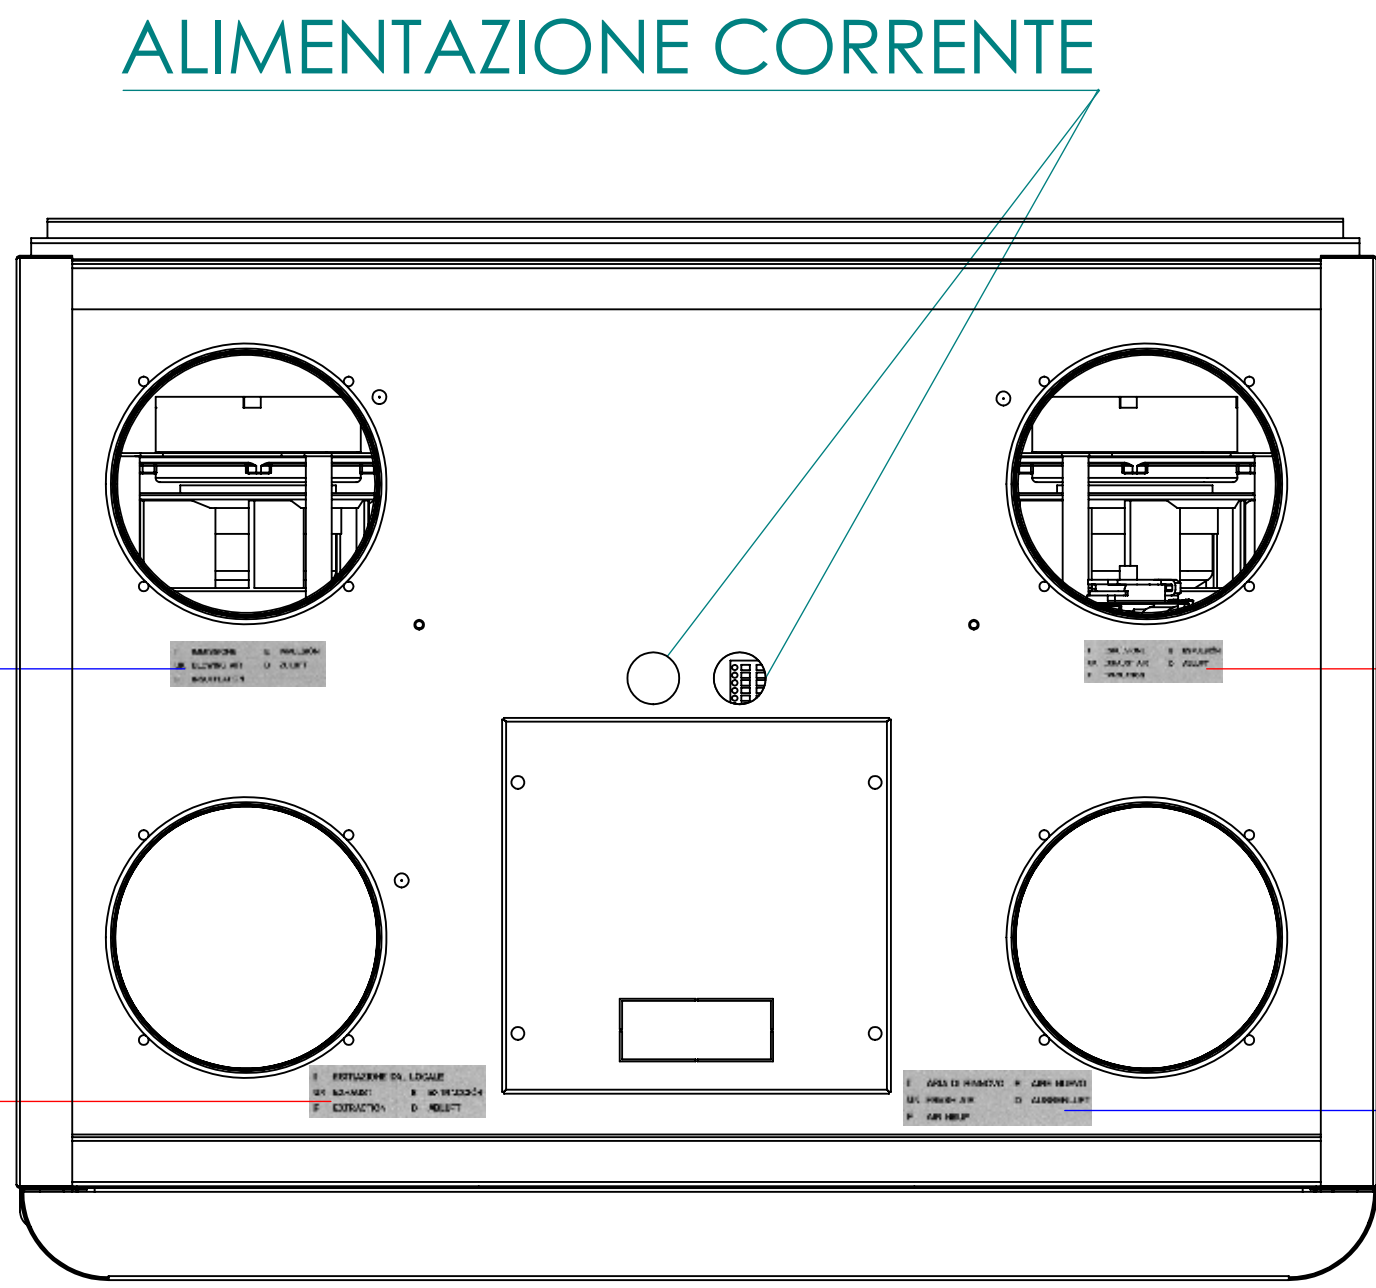

ESPULSIONE

ARIA DI
RINNOVO

I	ESPULSIONE	E	ESPULSIÓN
UK	EXHAUST AIR	D	ABLIFT
F	EVACUATION		

I	ARIA DI RINNOVO	E	AIRE NUEVO
UK	FRESH AIR	D	AUSSENLUFT
F	AIR NEUF		

VISTA DALL'ALTO